

# 海南省政府采购文件

## 公 开 招 标

项目编号：GGP20171116

项目名称：医院标识项目采购

采购单位：乐东黎族自治县中医院

招标代理：海南金政采项目管理有限公司

二〇一七年十一月

# 医院标识项目采购

## 公 开 招 标

项目编号：GGP20171116

采购单位：乐东黎族自治县中医院

招标代理：海南金政采项目管理有限公司

二〇一七年十一月

# 目 录

第一章	投 标 邀 请 函 .....	1
第二章	投标人须知 .....	4
第三章	用户需求书 .....	11
第四章	合同主要条款（参考） .....	47
第五章	评审办法和程序 .....	50
第六章	投标文件内容和格式 .....	59

# 第一章 投 标 邀 请 函

海南金政采项目管理有限公司（简称“招标代理机构”）受乐东黎族自治县中医院（简称“招标人”）的委托，就医院标识项目采购（项目编号:GGP20171116）项目进行公开招标，现邀请国内合格的供应商或制造商来参加密封投标。

一、项目编号：GGP20171116

二、项目简介

（一）项目名称：医院标识项目采购

（二）资金来源：政府资金

（三）项目预算：人民币 219.9703 元，超过采购预算金额的投标文件按无效投标处理。

（四）用途：乐东黎族自治县中医院工作需要

（五）数量、简要技术要求：详见《用户需求书》

（六）工期：合同签订后 60 天内交付使用、安装调试并通过验收

三、供应商资格要求：

（一）在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力的法人（需提供有效的营业执照副本复印件、组织机构代码证副本复印件、税务登记证副本复印件或按照国家“三证合一、一照一码”登记制度申请核发的新版合法的营业执照副本复印件）

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供 2017 年任意 1 个月的纳税证明或者会计师事务所出具的 2016 年度财务审计报告）。

（三）有依法缴纳社会保障资金的良好记录（需提供 2017 年任意 1 个月社保缴存费记录复印件加盖公章）

（四）提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明；

（五）招标人谢绝联合体或挂靠单位资质参与投标。

（六）投标申请人须具备上述相关产品的经营资格（营业执照经营范围中包含标识、标牌、设计制作安装项目）。

(七) 投标申请人须具有建设行政主管部门核发的建筑装修装饰工程资质且取得安全生产许可证的独立法人企业。

(八) 企业技术负责人要求：必须是投标人本单位正式职工，项目负责人必须具有中级工程师及以上职称或二级建造师及以上证书(建筑工程或装饰装修工程专业)

(九) 本项目不接受联合体投标。

#### 四、招标文件的获取及现场踏勘

(一) 发售标书时间：2017 年 12 月 04 日 8:30 时—2017 年 12 月 11 日 17:30 时（北京时间）。

(二) 发售标书地点：<http://218.77.183.48/htms>。

(三) 标书售价

• 招标文件每套售价 300.00 元（售后不退）；投标保证金的金额：10000 元。

(四) 投标人提问截止时间：2017 年 12 月 12 日 17:30 时（北京时间）前。

#### 五、投标文件和保证金的递交

(一) 投标文件递交截止时间：2017 年 12 月 25 日 14:40 时（北京时间）。

(二) 开标时间：2017 年 12 月 25 日 14:40 时（北京时间）。

(三) 开标地点：海口市国兴大道 9 号（省政府办公大楼东侧）海南省公共资源交易服务中心二楼 207 室。

(四) 保证金到账截止日期：2017 年 12 月 25 日 14:40 时（北京时间），投标保证金的形式：网上支付，支付地址为：<http://218.77.183.48/htms>。

(五) 公告发布媒介：海南省人民政府政务服务中心网、中国海南政府采购网。

#### 六、其他

(一) 必须在海南省公共资源交易服务中心企业信息管理系统

(<http://www.ggzy.hi.gov.cn/G2>) 中注册并备案通过，然后登陆电子招投标系统 (<http://zw.hainan.gov.cn/htms/login!register.do>) 下载、购买电子版的招标文件；

(二) 电子标(标书后缀名.GZBS): 必须使用最新版本的电子投标工具(在 <http://218.77.183.48/site> 下载投标工具) 制作电子版的投标文件;

非电子标(标书后缀名不是.GZBS): 必须使用电子签章工具(在 <http://218.77.183.48/site> 下载签章工具) 对 PDF 格式的电子投标文件进行盖章(使用 WinRAR 对 PDF 格式的标书加密压缩);

(三) 投标截止日期前, 必须在网上上传电子投标书——(电子标: 投标书为 GTBS 格式; 非电子标: 投标书需上传 PDF 加密压缩的 rar 格式);

(四) 电子标: 开标的时候必须携带加密锁(公司 CA 锁)和光盘、U 盘拷贝的投标书。

## 七. 联系方式

(一) 采购单位: 乐东黎族自治县中医院

地址: 海南省乐东黎族自治县

联系人: 李先生

联系电话: 0898-85525764

(二) 代理机构: 海南金政采项目管理有限公司

地址: 海口市蓝天路西 12 号世纪港 C1402 室

项目联系人: 邱女士

联系电话: 0898-66716440

## 第二章 投标人须知

### 须知前附表

序号	项目	内 容
1	项目名称及项目编号	项目名称：医院标识项目采购 项目编号：GGP20171116
2	招标人	乐东黎族自治县中医院 联系人：李先生 联系电话：0898-85525764
3	招标方式	公开招标
4	采购预算	人民币 219.9703 元
5	工期	合同签订后 60 天内交付使用、安装调试并通过验收
6	评标办法	综合评分法
7	投标文件有效期	自投标文件递交截止之日起 <u>60</u> 天内有效。
8	投标保证金	投标保证金的金额：10000.00 元人民币 保证金到账截止日期： <u>2017</u> 年 <u>12</u> 月 <u>25</u> 日 <u>14:40</u> 时（北京时间） 投标保证金的形式：网上支付，支付地址为： <a href="http://218.77.183.48/htms">http://218.77.183.48/htms</a> 。（如系统问题导致未显示保证金到账记录的，须提供海南省政务中心保证金托管银行出具的到账凭证）
9	投标文件的递交	投标人务必在投标截止日期前将电子投标文件——PDF 格式(使用 WinRAR 加密压缩)上传到 <a href="http://218.77.183.48/htms">http://218.77.183.48/htms</a> 网址，并在开标前将纸质投标文件提交到开标地点，同时提供投标文件电子光盘（PDF 格式，不加密）， <b>以纸质投标文件为准</b> 。
10	纸质投标文件份数	投标文件一式伍份，固定装订，正本壹份，副本肆份电子版一份（U 盘或光盘），开标一览表一份。
11	投标文件递交截止时间	2017 年 <u>12</u> 月 <u>25</u> 日 <u>14:40</u> 时（北京时间），逾期不候
12	开标时间及地点	2017 年 <u>12</u> 月 <u>25</u> 日 <u>14:40</u> 时（北京时间），逾期不候。 海口市国兴大道 9 号（省政府办公大楼东侧）海南省公共资源交易服务中心二楼 <u>207</u> 室
13	评标委员会的组成	评标委员会由采购人代表、专家组成，成员人数为 5 人，其中技术、经济等方面的专家从省综合评标专家库中随机抽取

## 一、总则

### （一）名词解释

- 1、招标人：乐东黎族自治县中医院
- 2、招标代理机构：海南金政采项目管理有限公司
- 3、投标人：系指符合本项目采购要求相应资质、向招标方提交投标文件的货物制造厂商或代理商。在投标阶段称为供应商，在签订和履行合同阶段称为中标方、供货方或卖方。

### （二）适用范围

本招标文件仅适用于招标代理机构组织的本次投标活动。

### （三）合格的投标人

1、凡有能力按照本招标文件规定的要求交付货物和服务的投标单位均为合格的投标人。

2、投标人参加本次政府采购活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并具备本招标文件第一章的“投标人资格要求”规定的条件。

### （四）投标费用

无论招标投标过程中的做法和结果如何，投标人均自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

### （五）招标文件的约束力

1、投标人购买本招标文件后如在7天内未对招标代理机构提出书面质疑，即视为接受了本招标文件中的所有条款和规定。

2、本招标文件由招标代理机构负责解释。

## 二、招标文件

### （六）招标文件的组成

1、招标文件由六部分组成，包括：

第一章 投标邀请函

第二章 投标人须知

第三章 用户需求书

第四章 合同主要条款

第五章 评审办法和程序

第六章 投标文件内容和格式



请仔细检查招标文件是否齐全,如有缺漏,请立即与招标代理机构联系解决。

2、投标人必须详阅招标文件的所有条款、文件及表格格式。投标人若未按招标文件的要求和规范编制、提交招标文件,将有可能导致招标文件被拒绝接受,所造成的负面后果由投标人负责。

#### (七) 招标文件的澄清

投标人在收到招标文件后,若有疑问需要澄清,应于投标截止时间 15 天前以书面形式(包括书面文字、传真等)向招标代理机构提出,招标代理机构将以书面形式进行答复,同时招标代理机构有权将答复内容分发给所有购买了此招标文件的投标人。

#### (八) 招标文件的修改或补充

1、在投标截止时间前 15 天,招标代理机构可以书面通知的方式修改/补充招标文件。修改/补充通知作为招标文件的组成部分,对投标人起同等约束作用。

2、当招标文件与修改/补充公告的内容相互矛盾时,以招标代理机构最后发出的修改/补充公告为准。

3、投标人收到修改/补充公告后,应在 1 个工作日内以书面形式回复招标代理机构,逾期不回者,被视为已收到修改/补充公告。

4、为使投标人有足够的时间按招标文件的修改/补充要求修正投标文件,招标代理机构有权决定推迟投标截止日期和开标时间,并将此变更书面通知所有购买了此招标文件的投标人。

### 三、投标文件

#### (九) 投标文件的组成

1、投标文件应按“第六章 投标文件内容和格式”要求编制。

2、若投标人未按招标文件的要求提供资料,或未对招标文件做出实质性响应,将可能导致投标文件被视为无效。

#### (十) 投标文件的语言

1、投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。

2、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时,以中文为准。但不能故意错误翻译,否则,投标人的投标文件将作为无效投标处理。

#### (十一) 计量单位

除技术规格及要求中另有规定外，本采购项下的投标均采用国家法定的计量单位。

#### (十二) 投标报价

1、报价均须以人民币为计算单位。

2、本次采购采用总承包方式，因此投标人的报价应包括全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、安装调试、培训、售后服务等其他有关的所有费用。

3、投标人应按开标一览表的要求报价，不能提供有选择的报价。

4、中标候选人的报价如超过采购预算而招标人不能支付的，招标人有权拒绝而递选下一个顺位的候选人。

#### (十三) 投标保证金

1、投标保证金是参加本项目投标的必要条件，保证金金额详见须知前附表。投标文件须附有缴纳保证金的相关证明单据(银行回执单)。

2、投标保证金采用网上支付形式。支付地址为：

<http://218.77.183.48/htms>，保证金到账截止日期详见须知前附表。

3、若投标人不按规定提交投标保证金，其投标文件将被拒绝接受。

#### 4、 投标保证金的退还

(1) 中标人的投标保证金在其与招标人签订了采购合同后退还。

(2) 落标的投标人的投标保证金将在招标代理机构发出中标通知书后五个工作日内全额退还。

5、 发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

(1) 投标人在投标有效期内撤回其投标文件的；

(2) 由于中标人的原因未能按照招标文件的规定与招标人签订合同；

(3) 投标人提供虚假材料谋取中标、成交的；

(4) 与招标人、其它投标人或者招标代理机构恶意串通的；

(5) 招标人、招标代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的；

#### (十四) 投标有效期

1、 投标有效期为从开标截止之日起计算的 60天，有效期短于此规定的投标文件将被视为无效。

2、在特殊情况下，招标代理机构可于投标有效期满之前，征得投标人同意延长投标有效期，要求与答复均应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标，投标保证金将尽快无息退还。同意这一要求的投标人，无需也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

#### （十五）投标文件的数量、签署及形式

1、投标文件一式伍份，固定装订。其中正本壹份，副本肆份。（同时提供投标文件电子光盘或U盘）

2、投标文件须按投标文件的要求执行，每份投标文件均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。封面上应注明项目名称、项目编号、包号、投标单位名称、联系人和电话。

3、投标文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法人代表或授权代表签字并加盖投标人公章。

4、投标文件不得涂改和增删，如要修改错漏处，修改处必须由法人代表或授权代表签名、或盖公章。

### 四、投标文件的递交

#### （十六）投标文件的密封及标记

##### 纸质投标文件

1、投标人应将投标文件正本和所有副本分别密封在两个报价专用袋（箱）中（正本一包，副本一包），并在报价专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”字样，封口处应加盖骑缝章。另唱标信封单独密封（内含“开标一览表”副本、投标文件电子光盘、投标保证金缴纳凭证）。封皮上均应写明：

致：海南金政采项目管理有限公司

项目名称：医院标识项目采购

项目编号：GGP20171116

注明：“请勿在开标时间之前启封”

投标单位名称、联系人姓名和电话

2、投标文件未按上述规定书写标记和密封者，招标代理机构不对投标文件被错放或先期启封负责。

#### （十七）投标截止时间

1、投标人务必在投标截止日期前将电子投标文件——PDF 格式(使用 WinRAR 加密压缩)上传到 <http://218.77.183.48/htms> 网址，并在开标前将纸质投标文件提交到开标地点，同时提供投标文件电子光盘。

2、若招标代理机构推迟了投标截止时间，应以公告的形式通知所有投标人。在这种情况下，招标代理机构、招标人和投标人的权利和义务均应以新的截止时间为准。

3、在投标截止时间后递交的投标文件，招标代理机构将拒绝接受。

### 五、开标及评标

#### （十八）开标

1、招标代理机构按投标文件第一章规定的时间和地点进行开标，招标人代表、招标代理机构有关工作人员参加。投标人应委派授权代表参加开标活动，参加开标的代表须持本人身份证签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的，招标代理机构对投标文件的处理不承担责任。

2、政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

3、开标时，投标人代表将查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标，公布每份投标文件中“开标一览表”的内容，以及招标代理机构认为合适的其他内容，招标代理机构将作开标记录。

4、若投标文件未密封，招标代理机构将拒绝接受该投标人的投标文件。

#### （十九）评标委员会

评标委员会有技术、经济等方面的专家和用户代表组成，其中技术、经济等方面的专家从海南省综合评标专家库中随机抽取，且人数不得少于成员总数的 2/3。该评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

#### （二十）评标

1、见“第五章 评审办法和程序”。

### 六、授标及签约

#### （二十一）定标原则

1、评标委员会将严格按照招标文件的要求和条件进行评标，根据评标办法推荐出一至三人为中标候选人，并标明排列顺序。招标人将确定排名第一的中标候

选人为中标人并向其授予合同。排名第一的中标候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同，或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的，或者是评标委员会出现评标错误，被他人质疑后证实确有其事的，招标人将把合同授予排名第二的中标候选人或重新组织招标。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标人将把合同授予排名第三的中标候选人。

2、 招标代理机构将在指定的网站上公告投标结果。

#### （二十二） 质疑处理

1、 投标人如认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，应在知道或应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内以书面形式向招标代理机构提出质疑。匿名、非书面形式、7 个工作日之外的质疑均不予受理。

#### （二十三） 中标通知

1、 定标后, 招标代理机构应将定标结果通知所有的投标人。

2、 中标人收到中标通知后，应在规定时间内到招标代理机构处领取中标通知书，并办理相关手续。

3、 中标通知书将是合同的一个组成部分。

#### （二十四） 签订合同

1 、 中标人应按中标通知书规定的时间、地点与招标人签订中标合同, 否则投标保证金将不予退还, 给招标人和招标代理机构造成损失的, 投标人还应承担赔偿责任。

2、 投标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

#### （二十五） 招标代理服务费用

招标代理服务费按照国家有关收费标准进行计算，由中标人向海南金政采购项目管理有限公司支付。

#### （二十六） 其它

本项目不召开答疑会。

### 第三章 用户需求书

#### 楼顶发光标识制作明细清单

单位名称: 海南省乐东黎族自治县中医院

#### 一、用户需求

序号	项目	规格	单位	数量	主材、辅料
<b>一、A1 楼急诊楼楼顶发光标识</b>					
<b>钢构部分:</b>					
1	镀锌角铁	50*50*4mm	条	460	主材: 50*50*4mm 镀锌角钢, 焊接主结构架。主结构加规格: 400*300mm*4500mm 主材: 40*40*4mm 镀锌角钢, 焊接接力结构架。规格为: 400*300*4500mm。焊接点刷“2次防锈底漆和1次银色面漆。
2	镀锌角铁	40*40*3mm	m <sup>2</sup>	620	
3	电焊条	∅32mm	箱	80	国标
4	落地固定钢板		块	30	10mm 厚钢板
5	五金配件油漆等		m <sup>2</sup>	183	
6	制安费		m <sup>2</sup>	183	
7	二次转运费		项	1	
	小计				
<b>发光字部分:</b>					
1	5052 铝板	2.5mm	m <sup>2</sup>	225	5052#实厚 2.5mm 铝板、镀锌方钢管 40*40mm、工艺: 金属烤漆。异型造形焊接、前后回转立体边焊接工艺, 增加字体结构强度。打磨, 做 3 次底漆, 2 次面漆。12V LED 防水灯珠。
2	LED 发光防水灯珠	∅12mm	m <sup>2</sup>	158	LED 防水灯珠。极密级孔距

3	汽车烤漆		m <sup>2</sup>	158	金属烤漆。
4	激光切割、冲孔		m <sup>2</sup>	158	
5	激光切割打磨 底漆处理		m <sup>2</sup>	158	
6	铝焊接字体结构		m <sup>2</sup>	158	焊接中文规格：1600*1600*100mm
7	正面下沉结构 焊接		m <sup>2</sup>	189	
8	背面回转立体 面焊接		m <sup>2</sup>	158	
9	安装费		m <sup>2</sup>	158	
10	二次转运费		项	1	
	小计				

**其他部分：**

1	LED 直流变压器	300W12V	台	50	注塑防潮电源
2	电缆	RVV-500-6*2	米	200	国标
3	电缆	RVV-500-4*2	米	200	国标
4	电线	BV2.5	扎	10	国标
5	配电箱	时控、空开、 交流接触器	位	1	400*300mm
6	线缆保护辅料		项	1	
7	安装		项	1	
8	企业管理费		项	1	
9	运输费		项	1	
10	专业设备费		项	1	

11	小计				
12	合计				
13	税金				
14	总计				

备注：1. 以上价格含制造费、安装费、设计费、综合运输费、管理费，产品质保壹年（人为因素及不可抗因素除外）。

## 二、A1 楼门诊楼楼顶发光标识

### 钢构部分：

1	镀锌角铁	50*50*4mm	条	460	50*50*4mm 镀锌角钢，焊接主结构架。主结构加规格：400*300mm*4500mm 主材：品牌 40*40*4mm 镀锌角钢，焊接接力结构架。规格为：400*300*4500mm。焊接点刷 2 次防锈底漆和 1 次银色面漆。
2	镀锌角铁	40*40*3mm	m <sup>2</sup>	620	
3	电焊条	∅32mm	箱	80	
4	落地固定钢板		块	30	10mm 厚钢板
5	五金配件油漆等		m <sup>2</sup>	183	
6	制安费		m <sup>2</sup>	183	
7	二次转运费		项	1	
	小计				

### 发光字部分：

1	5052 铝板	2.5mm	m <sup>2</sup>	228	052#，实厚 2.5mm 铝板、镀锌方钢管 40*40mm、工艺：异型造型焊接、前后回转立体边焊接工艺，增加字体结构强度。打磨，做 3 次底漆，2 次面漆。12V LED 防水灯珠。
2	LED 发光防水灯珠	∅12mm	m <sup>2</sup>	162.0	12V LED 防水灯珠。极密级孔距



3	汽车烤漆		m <sup>2</sup>	162.0	金属烤漆。
4	激光切割、冲孔		m <sup>2</sup>	162.0	
5	激光切割打磨底漆处理		m <sup>2</sup>	162.0	
6	铝焊接字体结构		m <sup>2</sup>	162.0	焊接中文规格：1600*1600*100mm
7	正面下沉结构焊接		m <sup>2</sup>	192.0	
8	背面回转立体面焊接		m <sup>2</sup>	162.0	
9	安装费		m <sup>2</sup>	162.0	
10	二次转运费		项	1.0	
	小计				

**其他部分：**

1	LED 直流变压器	300W12V	台	50	注塑防潮电源
2	电缆	RVV-500-6*2	米	200	国标
3	电缆	RVV-500-4*2	米	200	国标
4	电线	BV2.5	扎	10	国标
5	配电箱	时控、空开、交流接触器	位	1	400*300mm
6	线缆保护辅料		项	1	
7	安装		项	1	
8	企业管理费		项	1	
9	运输费		项	1	
10	专业设备费		项	1	

	小计				
	合计				
	总计				

备注：1. 以上报价含制造费、安装费、设计费、综合运输费、管理费，产品质保壹年（人为因素及不可抗力因素除外）。

### 三、A1楼“门诊部 OUTPATIENT”及英文楼体发光标识

#### 钢构部分：

1	镀锌烤漆方钢	40*40*4mm	条	16	40*40mm*7000mm 镀锌方钢，焊接骨架，主规格为：400*300*4500mm。焊接点刷2次防锈底漆和1次银色面漆。 骨架按楼体弧度折圆。
2	方钢制作弧度		项	1.00	
3	电焊条	ø32mm	箱	2.00	国标
4	五金配件油漆等		m <sup>2</sup>	15.80	
5	制安费		m <sup>2</sup>	15.80	
6	二次转运费		项	1	吊车吊装
	小计				

#### 四、发光字部分：

1	304 不锈钢	1.5mm	m <sup>2</sup>	16.80	主材：：304 不锈钢 1.5mm 板材，镀锌方钢管 40*40mm、工艺：金属烤漆。异型造形焊接、打磨，做3次底漆，2次面漆。12V LED 防水灯珠。
2	亚克力面板	5mm	m <sup>2</sup>	16.80	5mm 厚亚克力面板
3	LED 发光防水灯珠	100*8mm	m <sup>2</sup>	14.90	12V LED 防水模组
4	汽车烤漆		m <sup>2</sup>	14.90	金属烤漆。
5	激光切割		m <sup>2</sup>	14.90	
6	激光切割打磨底漆处理		m <sup>2</sup>	14.90	

7	亚弧焊焊接字 体结构		m <sup>2</sup>	14.90	
8	安装费		m <sup>2</sup>	14.90	
9	二次转运费		项	1	
10	专业设备费		项	1	吊车吊装
	小计				
<b>其他部分:</b>					
1	LED 直流变压 器	300W12V	台	6	注塑防潮电源
2	电缆	RVV-500-4*2	米	100	国标
3	电线	BV2.5	扎	1	国标
4	配电箱	时控、空开、 交流接触器	位	1	400*300mm
5	线缆保护辅料		项	1	
6	配电安装费		项	1	
7	企业管理费		项	1	
8	运输费		项	1	
	小计				
	合计				
	税金				
	总计				
<b>五、A1楼“急诊 EMERGENCY DEPT”中英文楼体发光标识</b>					
<b>钢构部分:</b>					
1	镀锌烤漆方钢	40*40*4mm	条	22	主材: 40*40mm*7000mm 镀锌方钢, 焊接骨架, 主

2	连接玻璃钢雨蓬结构钢板	200*100*10mm	块	20	规格为：400*300*4500mm。焊接点2次防锈底漆和1次银色面漆。 骨架按楼体弧度折圆。
3	方钢制作弧度		项	1.00	
4	电焊条	∅32mm	箱	2.00	国标
5	五金配件油漆等		m <sup>2</sup>	8.88	
6	制安费		m <sup>2</sup>	8.88	
7	二次转运费		项	1	
	小计				

**发光字部分：**

1	304 不锈钢	1.5mm	m <sup>2</sup>	14.80	主材：304 不锈钢 1.5mm 板材，镀锌方钢管 40*40mm、工艺：金属烤漆。异型造形焊接、打磨，做3次底漆，2次面漆。12V LED 防水灯珠。
2	亚克力面板	5mm	m <sup>2</sup>	14.80	主材：5mm 厚亚克力面板，吸塑成型：中文：1300*1300*100mm；英文：480*480*100mm（500mm 以下的字按边长计算价格）
3	LED 发光防水灯珠	100*8mm	m <sup>2</sup>	10.82	12V LED 防水模组。
4	汽车烤漆		m <sup>2</sup>	10.82	金属烤漆。
5	激光切割		m <sup>2</sup>	10.82	
6	激光切割打磨底漆处理		m <sup>2</sup>	10.82	
7	亚弧焊焊接字体结构		m <sup>2</sup>	10.82	
8	安装费		m <sup>2</sup>	10.82	
9	二次转运费		项	1	
	小计				

其他部分:					
1	LED 直流变压器	300W12V	台	8	注塑防潮电源
2	电缆	RVV-500-4*2	米	150	国标
3	电线	BV2.5	扎	1	国标
4	配电箱	时控、空开、 交流接触器	位	1	400*300mm
5	顶蓬焊接防水 处理		箱	1	
6	线缆保护辅料		项	1	
7	配电安装费		项	1	
8	企业管理费		项	1	
9	运输费		项	1	
	小计				
	合计				
	税金				
	总计				

采购人:海南省乐东黎族自治县中医院

编号	项目名称	规格(MM)	主材、辅料		主材、辅料
<b>门诊楼、急诊科一层(B区)及中间单元制作汇总明细表</b>					
M-1F-01	医院楼层 总索引	L2800*W1000 *H1200	1	m <sup>2</sup>	3.19
主材: 铝型材、5052#, 实厚 2.5mm 铝板、镀锌方钢管 60*30mm、工艺: 金属烤漆。异型造形焊接, 打磨, 做 3次底漆, 2次面漆。辅料: 8mm 亚克力板					

M-1F-02	大厅公告 宣传栏	L2800*W1000 *H1200	1	m <sup>2</sup>	3.19	主材：铝型材、5052#，实厚 2.5mm 铝板、镀锌方钢管 60*30mm、工艺： 金属烤漆。异型造形焊接，打磨，做 3 次底漆，2 次面漆。辅料：8mm 亚克 力板
M-1F-03	医院楼层 索引标识	L2040*W450* H25	3	m <sup>2</sup>	2.75	主材：铝型材、5052#，实厚 2.5mm 铝板、镀锌方钢管 25*25mm、工艺： 金属烤漆。异型激光切割焊接，打磨， 做 3 次底漆，2 次面漆。辅料：进口 5mm 亚克力板洗槽，亚克力面板丝网 印刷。
M-1F-04	电梯内楼 层索引牌	L750*W680*H 25	9	m <sup>2</sup>	4.59	主材：铝型材、5052#，实厚 2.5mm 铝板、镀锌方钢管 25*25mm、工艺： 金属烤漆。异型激光切割焊接，打磨， 做 3 次底漆，2 次面漆。辅料：进口 5mm 亚克力板洗槽，亚克力面板丝网 印刷。
M-1F-05	医院厅/ 走廊科室 指引标识	L2900*W560* H80	10	m <sup>2</sup>	16.24	主材：80mm 双面可开启铝型材边框、 5052#实厚 2.0mm 铝板、工艺：金属 烤漆。激光切割透光。12V-LED 高抗 衰灯组。打磨，做 3 次底漆，2 次面 漆。辅料：3mm 亚克力板。
		L3100*W560* H80	1	m <sup>2</sup>	1.74	主材：80mm 双面可开启铝型材边框、 5052#实厚 2mm 铝板、工艺：金属烤 漆。激光切割透光。12V-LED 高抗衰 灯组。打磨，做 3 次底漆，2 次面漆。 辅料：3mm 厚亚克力板。

		L2300*W560* H80	4	m <sup>2</sup>	5.15	主材：80mm 双面可开启铝型材边框、5052#实厚 2mm 铝板、工艺：金属烤漆。激光切割透空。12V-LED 高抗衰灯组。打磨，做 3 次底漆，2 次面漆。辅料：3mm 厚亚克力板。
		L2900*W560* H80	1	m <sup>2</sup>	1.62	主材：80mm 双面可开启铝型材边框、5052#实厚 2mm 铝板、工艺：金属烤漆。激光切割透空。12V-LED 高抗衰灯组。打磨，做 3 次底漆，2 次面漆。辅料：3mm 厚亚克力板。
		L2300*W560* H80	2	m <sup>2</sup>	2.58	主材：80mm 双面可开启铝型材边框、5052#实厚 2mm 铝板、工艺：金属烤漆。激光切割透空。12V-LED 高抗衰灯组。打磨，做 3 次底漆，2 次面漆。辅料：3mm 厚亚克力板。
M-1F-06	医院科室 名称标识	L1900*W460* H80	8	m <sup>2</sup>	6.99	主材：80mm 双面可开启铝型材边框、5052#实厚 2mm 铝板、工艺：金属烤漆。激光切割透空。12V-LED 高抗衰灯组。打磨，做 3 次底漆，2 次面漆。辅料：3mm 厚亚克力板。
		L1600*W460* H80	2	m <sup>2</sup>	1.47	主材：80mm 双面可开启铝型材边框、5052#实厚 2mm 铝板、工艺：金属烤漆。激光切割透空。12V-LED 高抗衰灯组。打磨，做 3 次底漆，2 次面漆。辅料：3mm 厚亚克力板。
M-1F-07	区域提示 标识	L2600*W560* H80	2	m <sup>2</sup>	2.91	主材：80mm 双面可开启铝型材边框、5052#实厚 2mm 铝板、工艺：金属烤漆。激光切割透空。12V-LED 高抗衰灯组。打磨，做 3 次底漆，2 次面漆。辅料：3mm 厚亚克力板。

M-1F-08	医院各护理分诊台标识	L1300*W460*H80		6	m <sup>2</sup>	3.59	主材：80mm 双面可开启铝型材边框、5052#实厚 2mm 铝板、工艺：金属烤漆。激光切割透光。12V-LED 高抗衰灯组。打磨，做 3 次底漆，2 次面漆。辅料：3mm 厚亚克力板。
M-1F-09	自动扶梯处索引吊牌	L2600*W560*H80		1	m <sup>2</sup>	1.46	主材：80mm 双面可开启铝型材边框、5052#实厚 2mm 铝板、工艺：金属烤漆。激光切割透光。12V-LED 高抗衰灯组。打磨，做 3 次底漆，2 次面漆。辅料：3mm 厚亚克力板。
M-1F-10	电梯厅提示标识	L600*W200*H40		4	套	4.00	主材：40mm 专用铝型材边框、40*20mm 镀锌方钢管、工艺：金属烤漆、激光切割、烤漆漏空发光字。12V-LED 高抗衰灯组。异型造形焊接，打磨，做 3 次底漆，3 次面漆。辅料：3mm 亚克力板。
M-1F-11	楼梯厅提示标识	L600*W200*H40		7	套	7.00	主材：40mm 专用铝型材边框、40*20mm 镀锌方钢管、工艺：金属烤漆、激光切割、烤漆漏空发光字。12V-LED 高抗衰灯组。异型造形焊接，打磨，做 3 次底漆，3 次面漆。辅料：3mm 亚克力板。
M-1F-12	医院公共服务设施标识	卫生间提示标识	L600*W200*H40	5	套	5.00	主材：40mm 专用铝型材边框、40*20mm 镀锌方钢管、工艺：金属烤漆、激光切割、烤漆漏空发光字。12V-LED 高抗衰灯组。异型造形焊接，打磨，做 3 次底漆，3 次面漆。辅料：3mm 亚克力板。



		饮 水 处 提 示 标 识	L600*W 200*H4 0	1	套	7.00	主材: 40mm 专用铝型材边框、40*20mm 镀锌方钢管、工艺: 金属烤漆、激光切割、烤漆漏空发光字。12V-LED 高抗衰灯组。异型造形焊接, 打磨, 做 3 次底漆, 3 次面漆。辅料: 3mm 亚克力板。
M-1F-13	步梯厅楼 层号提示 牌		L240*W240*H 8	12	枚	12.00	主材: 8mm 亚克力板、激光切割。 辅 料: 汽车烤漆。双面胶, 结构胶固定。
M-1F-14	电梯厅楼 层号提示 标识		L220*W220*H 20	8	枚	8.00	主材: 304#不锈钢本色造形立体轮 廓, 精工焊接, 侧边高 20mm。 辅料: 双面胶, 结构胶固定。
M-1F-15	污物电梯 提示标识		L1400*W150* H5mm	2	m <sup>2</sup>	0.42	主材: 5mm 亚克力板、激光切割。 辅 料: 汽车烤漆。图文丝网印刷。双面 胶, 结构胶固定。
M-1F-16	窗口功能 提示标识		L200*W200*H 15	20	枚	20.00	主材: 8mm 亚克力板、激光切割。 辅 料: 汽车烤漆。双面胶, 结构胶固定。
M-1F-17	医院各房 间号牌		L60*W30*H3	102	枚	102.00	主材: 3mm 亚克力板、激光切割。 辅 料: 汽车烤漆, 图文丝网印刷。双面 胶, 结构胶固定。
M-1F-18	医院各房 间门牌		L260*W120*H 50	89	套	89.00	主材: 2mm 镀锌板, 工艺: 激光切 割、异型造形焊接, 打磨, 做 3 次底 漆, 2 次面漆。辅料: 氟碳漆、圆弧 造形底板; 图文双面丝网印刷。
M-1F-19	公共设施 门牌		L300*W150*H 8	10	套	10.00	主材: 8mm 亚克力板、激光切割。 辅 料: 汽车烤漆、图文丝网印刷。双面 胶, 结构胶固定。

M-1F-20	病床床位 号牌	L150*W120*H 5	58	套	58.00	主材：5mm 亚克力板、激光切割。 辅料：汽车烤漆、图文丝网印刷。双面胶，结构胶固定。
M-1F-21	机房提示 牌	L240*W120*H 8	12	套	12.00	主材：8mm 亚克力板、激光切割。 辅料：汽车烤漆、图文丝网印刷。双面胶，结构胶固定。
M-1F-22	公共提示 标识	L120*W100*H 5	20	套	20.00	主材：5mm 亚克力板、激光切割。 辅料：汽车烤漆、图文丝网印刷。双面胶，结构胶固定。
M-1F-23	玻璃门防 撞提示标 识	W150*H0.5	40	米	40.00	户外级不干胶漏空，雕刻。转移贴安装。
M-1F-24	各诊区开 启式宣传 栏	L900*W600*H 40	10	套	10.00	主材：40mm*25 单面可开启式铝型材边框、工艺：金属烤漆。辅料：2mm 亚克力板。高精度打印画布、高透亮光膜。5mm 高密级 PVC 压缩板。
M-1F-25	分诊台插 页温馨提 示亚克力 牌	L300*W200*H 50mm	10	套	10.00	主材：15mm 亚克力透明底座，激光切割、丝网印刷标志文字。夹层为 5+5mm 亚克力，内芯 250 克亚光铜版纸数码印刷。
M-1F-26	窗口暂停 服务牌	L300*W120*H 110mm	10	套	10.00	主材：专用三角 T100 铝型材，工艺：金属烤漆、图文丝网印刷。辅料：2mm 亚克力板。
M-1F-27	门诊各就 诊区专用 地贴指引 标识	L1200*W100* H0.5mm	6	套	6.00	0.5mm 厚专用地贴油性墨高精度打印、对裱地贴加厚耐磨亚光磨、激光成型切割。
	小计					

门诊楼、急诊科二层（B区）及中间单元制作汇总明细表

M-2F-01	医院楼层索引标识	L2040*W450*H 25	3	m <sup>2</sup>	2.75	主材：铝型材、5052#，实厚 2.5mm 铝板、镀锌方钢管 25*25mm、工艺：金属烤漆。异型激光切割焊接，打磨，做 3 次底漆，2 次面漆。辅料：进口 5mm 亚克力板洗槽，亚克力面板丝网印刷。
M-2F-02	医院厅/走廊科室指引标识	L2900*W560*H 80	8	m <sup>2</sup>	12.99	主材：80mm 双面可开启铝型材边框、5052#实厚 2mm 铝板、工艺：金属烤漆。激光切割透空。12V-LED 高抗衰灯组。打磨，做 3 次底漆，2 次面漆。辅料：3mm 厚亚克力板。
		L3100*W560*H 80	1	m <sup>2</sup>	1.74	主材：80mm 双面可开启铝型材边框、5052#实厚 2mm 铝板、工艺：金属烤漆。激光切割透空。12V-LED 高抗衰灯组。打磨，做 3 次底漆，2 次面漆。辅料：3mm 厚亚克力板。
		L2800*W560*H 80	4	m <sup>2</sup>	4.48	主材：80mm 双面可开启铝型材边框、5052#实厚 2mm 铝板、工艺：金属烤漆。激光切割透空。12V-LED 高抗衰灯组。打磨，做 3 次底漆，2 次面漆。辅料：3mm 厚亚克力板。
M-2F-03	医院科室名称标识	L1900*W460*H 80	6	m <sup>2</sup>	5.24	主材：80mm 双面可开启铝型材边框、5052#实厚 2mm 铝板、工艺：金属烤漆。激光切割透空。12V-LED 高抗衰灯组。打磨，做 3 次底漆，2 次面漆。辅料：3mm 厚亚克力板。
		L1600*W460*H 80	3	m <sup>2</sup>	2.21	主材：80mm 双面可开启铝型材边框、5052#实厚 2mm 铝板、工艺：金属烤漆。激光切割透空。12V-LED 高抗衰灯组。打磨，做 3 次底漆，2 次面漆。

						辅料：3mm 厚亚克力板。
M-2F-04	区域提示标识	L2600*W560*H80	4	m <sup>2</sup>	5.82	主材：80mm 双面可开启铝型材边框、5052#实厚 2mm 铝板、工艺：金属烤漆。激光切割透空。12V-LED 高抗衰灯组。打磨，做 3 次底漆，2 次面漆。 辅料：3mm 厚亚克力板。
M-2F-05	医院各护理分诊台标识	L1300*W460*H80	8	m <sup>2</sup>	4.78	主材：80mm 双面可开启铝型材边框、5052#实厚 2mm 铝板、工艺：金属烤漆。激光切割透空。12V-LED 高抗衰灯组。打磨，做 3 次底漆，2 次面漆。 辅料：3mm 厚亚克力板。
M-2F-06	自动扶梯处索引吊牌	L2600*W560*H80	2	m <sup>2</sup>	2.91	主材：80mm 双面可开启铝型材边框、5052#实厚 2mm 铝板、工艺：金属烤漆。激光切割透空。12V-LED 高抗衰灯组。打磨，做 3 次底漆，2 次面漆。 辅料：3mm 厚亚克力板。
M-2F-07	电梯厅提示标识	L600*W200*H40	4	套	4.00	主材：40mm 专用铝型材边框、40*20mm 镀锌方钢管、工艺：金属烤漆、激光切割、烤漆漏空发光字。12V-LED 高抗衰灯组。异型造形焊接，打磨，做 3 次底漆，3 次面漆。辅料：3mm 亚克力板。
M-2F-08	步梯厅提示标识	L600*W200*H40	8	套	8.00	主材：40mm 专用铝型材边框、40*20mm 镀锌方钢管、工艺：金属烤漆、激光切割、烤漆漏空发光字。12V-LED 高抗衰灯组。异型造形焊接，打磨，做 3 次底漆，3 次面漆。辅料：3mm 亚克力板。

M-2F-09	医院公共服务设施标识	卫生间提示标识	L600*W200*H40	3	套	3.00	主材: 40mm 专用铝型材边框、40*20mm 镀锌方钢管、工艺: 金属烤漆、激光切割、烤漆漏空发光字。12V-LED 高抗衰灯组。异型造形焊接, 打磨, 做 3 次底漆, 3 次面漆。辅料: 3mm 亚克力板。
		饮水处提示标识	L600*W200*H40	6	套	6.00	主材: 40mm 专用铝型材边框、40*20mm 镀锌方钢管、工艺: 金属烤漆、激光切割、烤漆漏空发光字。12V-LED 高抗衰灯组。异型造形焊接, 打磨, 做 3 次底漆, 3 次面漆。辅料: 3mm 亚克力板。
M-2F-10	楼梯厅楼层号提示牌	L240*W240*H8	12	枚	12.00	主材: 8mm 亚克力板、激光切割。 辅料: 汽车烤漆。双面胶, 结构胶固定。	
M-2F-11	电梯厅楼层号提示标识	L220*W220*H20	8	枚	8.00	主材: 304#不锈钢本色造形立体轮廓, 精工焊接, 侧边高 20mm。 辅料: 双面胶, 结构胶固定。	
M-2F-12	污物电梯提示标识	1400*150*5mm	2	m <sup>2</sup>	0.42	主材: 5mm 亚克力板、激光切割。 辅料: 汽车烤漆。图文丝网印刷。双面胶, 结构胶固定。	
M-2F-13	医院各房间号牌	L60*W30*H3	132	枚	132.00	主材: 3mm 亚克力板、激光切割。 辅料: 汽车烤漆, 图文丝网印刷。双面胶, 结构胶固定。	
M-2F-14	医院各房间门牌	L260*W120*H50	117	套	117.00	主材: 2mm 镀锌板, 工艺: 激光切割、异型造形焊接, 打磨, 做 3 次底漆, 2 次面漆。辅料: 氟碳漆、圆弧造形底板; 图文双面丝网印刷。	

M-2F-15	公共设施门牌	L300*W150*H8	9	套	9.00	主材：8mm 亚克力板、激光切割。 辅料：汽车烤漆、图文丝网印刷。双面胶，结构胶固定。
M-2F-16	机房提示牌	L240*W120*H8	11	套	11.00	主材：5mm 亚克力板、激光切割。 辅料：汽车烤漆、图文丝网印刷。双面胶，结构胶固定。
M-2F-17	公共提示标识	L120*W100*H5	20	套	20.00	主材：5mm 亚克力板、激光切割。 辅料：汽车烤漆、图文丝网印刷。双面胶，结构胶固定。
M-2F-18	玻璃门防撞提示标识	W150*H0.5	10	米	10.00	户外级不干胶漏空，雕刻。转移贴安装。
M-2F-19	各诊区开启式宣传栏	L900*W600*H40	15	套	15.00	主材：40mm*25 单面可开启式铝型材边框、工艺：金属烤漆。辅料：2mm 亚克力板。高精度打印画布、高透亮光膜。5mm 高密级 PVC 压缩板。
M-2F-20	分诊台插页温馨提示亚克力牌	L300*W200*H50mm	10	套	10.00	主材：15mm 亚克力透明底座，激光切割、丝网印刷标志文字。夹层为 5+5mm 亚克力，内芯 250 克亚光铜版纸数码印刷。
M-2F-21	窗口暂停服务牌	L300*W120*H110mm	5	套	5.00	主材：专用三角 T100 铝型材，工艺：金属烤漆、图文丝网印刷。辅料：2mm 亚克力板。
M-2F-22	门诊各就诊区专用地贴指引标识	L1200*W100*H0.5mm	6	套	6.00	0.5mm 厚专用地贴油性墨高精度打印、对裱地贴加厚耐磨亚光磨、激光成型切割。

		小计				
<b>A1 楼 A 区一层(住院楼)制作汇总明细表</b>						
Z-1F-01	医院楼层总索引	L2800*W1000*H1200	1	m <sup>2</sup>	3.19	主材：铝型材、5052#，实厚 2.5mm 铝板、镀锌方钢管 60*30mm、工艺：金属烤漆。异型造形焊接，打磨，做 3 次底漆，2 次面漆。辅料：8mm 亚克力板
Z-1F-02	医院楼层索引标识	L2040*W450*H25	2	m <sup>2</sup>	1.84	主材：铝型材、5052#，实厚 2.5mm 铝板、镀锌方钢管 25*25mm、工艺：金属烤漆。异型激光切割焊接，打磨，做 3 次底漆，2 次面漆。辅料：进口 5mm 亚克力板洗槽，亚克力面板丝网印刷。
Z-1F-03	医院厅/走廊科室指引标识	L2600*W560*H80	4	m <sup>2</sup>	5.82	主材：80mm 双面可开启铝型材边框、5052#实厚 2mm 铝板、工艺：金属烤漆。激光切割透光。12V-LED 高抗衰灯组。打磨，做 3 次底漆，2 次面漆。辅料：3mm 厚亚克力板。
Z-1F-04	医院科室名称标识	L1900*W460*H80	2	m <sup>2</sup>	1.75	主材：80mm 双面可开启铝型材边框、5052#实厚 2mm 铝板、工艺：金属烤漆。激光切割透光。12V-LED 高抗衰灯组。打磨，做 3 次底漆，2 次面漆。辅料：3mm 厚亚克力板。
Z-1F-05	医院各护理分诊台标识	L1300*W460*H80	1	m <sup>2</sup>	0.60	主材：80mm 双面可开启铝型材边框、5052#实厚 2mm 铝板、工艺：金属烤漆。激光切割透光。12V-LED 高抗衰灯组。打磨，做 3 次底漆，2 次面漆。辅料：3mm 厚亚克力板。

Z-1F-06	医院公共服务设施标识	L600*W200*H40	1	套	3.00	主材: 40mm 专用铝型材边框、40*20mm 镀锌方钢管、工艺: 金属烤漆、激光切割、烤漆漏空发光字。12V-LED 高抗衰灯组。异型造形焊接, 打磨, 做 3 次底漆, 3 次面漆。辅料: 3mm 亚克力板。
Z-1F-07	电梯内楼层索引牌	L750*W680*H25	6	m <sup>2</sup>	3.06	主材: 铝型材、5052#, 实厚 2.5mm 铝板、镀锌方钢管 25*25mm、工艺: 金属烤漆。异型激光切割焊接, 打磨, 做 3 次底漆, 2 次面漆。辅料: 进口 5mm 亚克力板洗槽, 亚克力面板丝网印刷。
Z-1F-08	区域提示标识	L1900*W460*H80	2	m <sup>2</sup>	1.75	主材: 80mm 双面可开启铝型材边框、5052#实厚 2mm 铝板、工艺: 金属烤漆。激光切割透空。12V-LED 高抗衰灯组。打磨, 做 3 次底漆, 2 次面漆。辅料: 3mm 厚亚克力板。
Z-1F-09	电梯厅提示标识	L600*W200*H40	3	套	3.00	主材: 40mm 专用铝型材边框、40*20mm 镀锌方钢管、工艺: 金属烤漆、激光切割、烤漆漏空发光字。12V-LED 高抗衰灯组。异型造形焊接, 打磨, 做 3 次底漆, 3 次面漆。辅料: 3mm 亚克力板。
Z-1F-10	步梯厅提示标识	L600*W200*H40	6	套	6.00	主材: 40mm 专用铝型材边框、40*20mm 镀锌方钢管、工艺: 金属烤漆、激光切割、烤漆漏空发光字。12V-LED 高抗衰灯组。异型造形焊接, 打磨, 做 3 次底漆, 3 次面漆。辅料: 3mm 亚克力板。



Z-1F-11	楼梯厅 楼层号 提示牌	L240*W240*H5 mm	12	枚	12.00	主材：8mm 亚克力板、激光切割。 辅 料：汽车烤漆。双面胶，结构胶固定。
Z-1F-12	电梯厅 楼层号 提示标 识	L220mm*W220m m*H20mm	8	枚	8.00	主材：304#不锈钢本色造形立体轮 廓，精工焊接，侧边高 20mm。 辅料：双面胶，结构胶固定。
Z-1F-13	污物电 梯提示 标识	L1400*W150*H 5mm	4	m <sup>2</sup>	0.84	主材：5mm 亚克力板、激光切割。 辅 料：汽车烤漆。图文丝网印刷。双面 胶，结构胶固定。
Z-1F-14	窗口功 能提示 标识	L200*W200*H1 5mm	8	枚	8.00	主材：8mm 亚克力板、激光切割。 辅 料：汽车烤漆。双面胶，结构胶固定。
Z-1F-15	医院各 房间号 牌	L60*W30*H3mm	70	枚	70.00	主材：3mm 亚克力板、激光切割。 辅 料：汽车烤漆，图文丝网印刷。双面 胶，结构胶固定。
Z-1F-16	医院各 房间门 牌	L400*W200*H8 mm	60	套	60.00	主材：8mm 亚克力板、激光切割。 辅 料：汽车烤漆、图文丝网印刷。双面 胶，结构胶固定。
Z-1F-17	公共设 施门牌	L300*W150*H8 mm	9	套	9.00	主材：8mm 亚克力板、激光切割。 辅 料：汽车烤漆、图文丝网印刷。双面 胶，结构胶固定。
Z-1F-18	病床床 位号牌	L150*W120*H5 mm	18	套	18.00	主材：5mm 亚克力板、激光切割。 辅 料：汽车烤漆、图文丝网印刷。双面 胶，结构胶固定。
Z-1F-19	机房提 示牌	L240*W120*H8	8	套	8.00	主材：8mm 亚克力板、激光切割。 辅 料：汽车烤漆、图文丝网印刷。双面 胶，结构胶固定。

Z-1F-20	公共提示标识	L120*W100*H5	20	套	20.00	主材：5mm 亚克力板、激光切割。 辅料：汽车烤漆、图文丝网印刷。双面胶，结构胶固定。
Z-1F-21	玻璃门防幢提示标识	W150*H0.5	20	米	20.00	户外级不干胶漏空，雕刻。转移贴安装。
	小计					

#### A1 楼 A 区二层(住院楼)制作汇总明细表

Z-2F-01	医院楼层索引标识	L2040*W450*H25	2	m <sup>2</sup>	1.84	主材：铝型材、5052#，实厚 2.5mm 铝板、镀锌方钢管 25*25mm、工艺：金属烤漆。异型激光切割焊接，打磨，做 3 次底漆，2 次面漆。辅料：进口 5mm 亚克力板洗槽，亚克力面板丝网印刷。
Z-2F-02	医院厅/走廊科室指引标识	L2600*W560*H80	3	m <sup>2</sup>	4.37	主材：80mm 双面可开启铝型材边框、5052#实厚 2mm 铝板、工艺：金属烤漆。激光切割透空。12V-LED 高抗衰灯组。打磨，做 3 次底漆，2 次面漆。辅料：3mm 厚亚克力板。
Z-2F-03	医院科室名称标识	L1900*W460*H80	4	m <sup>2</sup>	1.75	主材：80mm 双面可开启铝型材边框、5052#实厚 2mm 铝板、工艺：金属烤漆。激光切割透空。12V-LED 高抗衰灯组。打磨，做 3 次底漆，2 次面漆。辅料：3mm 厚亚克力板。
Z-2F-04	医院各护理分诊台标识	L1300*W460*H80	5	m <sup>2</sup>	2.99	主材：80mm 双面可开启铝型材边框、5052#实厚 2mm 铝板、工艺：金属烤漆。激光切割透空。12V-LED 高抗衰灯组。打磨，做 3 次底漆，2 次面漆。辅料：3mm 厚亚克力板。

Z-2F-05	医院公共服务设施标识	L600*W200*H40	3	套	3.00	主材: 40mm 专用铝型材边框、40*20mm 镀锌方钢管、工艺: 金属烤漆、激光切割、烤漆漏空发光字。12V-LED 高抗衰灯组。异型造形焊接, 打磨, 做 3 次底漆, 3 次面漆。辅料: 3mm 亚克力板。
Z-2F-07	电梯厅提示标识	L600*W200*H40	3	套	3.00	主材: 40mm 专用铝型材边框、40*20mm 镀锌方钢管、工艺: 金属烤漆、激光切割、烤漆漏空发光字。12V-LED 高抗衰灯组。异型造形焊接, 打磨, 做 3 次底漆, 3 次面漆。辅料: 3mm 亚克力板。
Z-2F-08	步梯厅提示标识	L600*W200*H40	6	套	6.00	主材: 40mm 专用铝型材边框、40*20mm 镀锌方钢管、工艺: 金属烤漆、激光切割、烤漆漏空发光字。12V-LED 高抗衰灯组。异型造形焊接, 打磨, 做 3 次底漆, 3 次面漆。辅料: 3mm 亚克力板。
Z-2F-09	步梯厅楼层号提示牌	L240*W240*58mm	12	枚	12.00	主材: 8mm 亚克力板、激光切割。 辅料: 汽车烤漆。双面胶, 结构胶固定。
Z-2F-10	电梯厅楼层号提示标识	L220mm*W220mm*H20mm	8	枚	8.00	主材: 304# 不锈钢本色造形立体轮廓, 精工焊接, 侧边高 20mm。 辅料: 双面胶, 结构胶固定。
Z-2F-11	污物电梯提示标识	L1400*W150*H5mm	4	m <sup>2</sup>	0.84	主材: 5mm 亚克力板、激光切割。 辅料: 汽车烤漆。图文丝网印刷。双面胶, 结构胶固定。
Z-2F-12	医院各房间号	L60*W30*H3mm	60	枚	60.00	主材: 3mm 亚克力板、激光切割。 辅料: 汽车烤漆, 图文丝网印刷。双面

	牌					胶，结构胶固定。
Z-2F-13	医院各 房间门 牌	L400*W200*H8 mm	50	套	50.00	主材：8mm 亚克力板、激光切割。 辅料：汽车烤漆、图文丝网印刷。双面胶，结构胶固定。
Z-2F-14	公共设 施门牌	L300*W150*H8 mm	19	套	19.00	主材：8mm 亚克力板、激光切割。 辅料：汽车烤漆、图文丝网印刷。双面胶，结构胶固定。
Z-2F-15	病床床 位号牌	L150*W120*H5 mm	50	套	50.00	主材：5mm 亚克力板、激光切割。 辅料：汽车烤漆、图文丝网印刷。双面胶，结构胶固定。
Z-2F-16	机房提 示牌	L240*W120*H8	4	套	4.00	主材：8mm 亚克力板、激光切割。 辅料：汽车烤漆、图文丝网印刷。双面胶，结构胶固定。
Z-2F-17	公共提 示标识	L120*W100*H5	30	套	30.00	主材：5mm 亚克力板、激光切割。 辅料：汽车烤漆、图文丝网印刷。双面胶，结构胶固定。
Z-2F-18	玻璃门 防幢提 示标识	W140*W0.5mm	19.6	米	19.60	户外级不干胶漏空，雕刻。转移贴安装。
小计						

**C3楼（1-6楼）标识明细表：**

S-C3-01	房间号 段指引 提示牌	L650*W450*H1 5mm	24	套	24.00	主材：5052 实厚 2.5mm 铝板、亚克力，专用型材面板，宿舍号段可单独更换。
S-C3-02	1-6层房 间号牌	L120*W60*H5m m	101	枚	101.00	主材：5mm 亚克力、激光切割、图文丝网印刷、氟碳漆。
小计						

**院区导引部分明细表：**

Y-01	医院大门口院区总平面图立牌	L2600*W2000*H200mm	1	m <sup>2</sup>	5.20	主材：专用铝型材边框，实厚 2.5mm 铝板、镀锌方钢管 60*30mm、工艺：金属烤漆。异型造形焊接，铝板滚圆造型，打磨，做 3 次底漆，2 次面漆。激光切割透空。12V-LED 高抗衰灯组。 辅料：5mm 户外级亚克力板
Y-02	道路指引立杆提示牌	L1200*W700*H350mm	4	m <sup>2</sup>	3.36	主材：5052#，实厚 2.5mm 铝板、镀锌圆钢管 60*30mm、工艺：金属烤漆。异型造形焊接，打磨，做 2 次底漆，2 次面漆。辅料：专用抱箍、滑轨，国标反光交通贴膜。
Y-03	院内各就诊区楼宇及停车场车指引立牌	L2800*W800*H100mm	2	m <sup>2</sup>	4.48	主材：专用铝型材边框，实厚 2.5mm 铝板、镀锌方钢管 60*30mm、工艺：金属烤漆。异型造形焊接，铝板滚圆造型，打磨，做 3 次底漆，2 次面漆。激光切割透空。12V-LED 高抗衰灯组。 辅料：5mm 户外级亚克力板
Y-04	院区内活动宣传栏	L2800*W1200*H200mm	2	m <sup>2</sup>	6.72	主材：304 不锈钢 1.5mm 板材，镀锌方钢管 60*30mm、工艺：异型造形焊接，打磨，做 3 次底漆，2 次面漆。 辅料：8mm 钢化抗爆玻璃面板。内置可开启式更换画面窗口。0.5mm 高精度户外防晒画布。
	小计					
	合计					
	税金					
	总计					

备注：1.以上价格含制造费、安装费、设计费、综合运输费、管理费，含室内产品质保壹年，光源产品质保壹年，（人为因素除外）

2.本汇总数量按现行图纸规划设计，后期如科室变更所产生的标识项目，按实际发生额增减数量。

## 二、识、标牌样品制作说明

### (一) 医院大厅/走廊科室指引吊牌（发光）



采购项目技术规格、参数及要求：

#### 1、铝型材悬挂式灯箱指引牌：

1.1、规格：★长 2800mm\*宽 400mm\*厚 80mm，双面可开启。

#### 2、材质：

2.1、亚克力部分：★采用国内知名品牌，透光度好、抗光衰、硬度高，实际厚度达到 3mm。

2.2、铝型材部分：▲选用优质国标 6063 铝材、★壁厚 1.2mm，▲表面经过氧化处理、▲材料表面没有机械纹、★双面可开启、★表面经除油、去锈、磷化等九道工序处理，采用国际最新流行色哑光水性环保油漆，经过高温烘烤，防腐蚀性能好。

2.3、光源部分：采用 3030 贴片灯珠、恒流驱动、35\*20 两个发光角度、无光斑均匀度发、防潮、防尘、防护等级达到 IP65。

2.4、钢质部分：▲选用优质冷轧钢板、★立柱 1.5mm，▲平板 1.2mm、表面经除油、去锈、磷化等九道工序处理，采用国际最新流行色哑光水性环保油漆，经过高温烘烤，防腐蚀性能好。

2.5、企业必须获得质量体系认证、职业健康管理体系认证和环境管理体系认证。

3、工艺说明：

3.1、除去动力切割和手工磨光所造成的铁屑和渣滓。

3.2、铝材按设计要求无裂纹、缩孔、夹渣或凹陷等缺陷。

3.3、铝材构件应用砂轮机进行切割或修磨，端部需打磨 30° ~35° 坡口，坡口应用锉刀或砂纸将毛刺清理。

3.4、喷漆及检验：铝型材清洗化学残留物，补灰，打磨作进一步处理后，采用环保型优质水性油漆烤漆处理，油漆颜色要符合设计方案要求，烤漆表面涂层厚度大于或等于 35 微米，三涂三烤后作烘干处理。

3.5、喷漆使用材料规格：

环保水性烤漆：表面涂层厚度：不小于 40 微米(三涂三烤)；


铝合金型材表面处理应符合规定。主体钢材外应按 GB/T9799-1997 的规定进行表面热镀锌处理，其镀层厚度应大于 85 $\mu$  m。

3.6、标识牌应无任何裂纹和划痕、焊接位凹凸不平以及明显的颜色不均匀。外表水性环保烤漆须无明显色差。铝型材/板材表面喷涂的损坏面积不超过其面积的 1%。

3.7、标识牌的一般外形尺寸偏差为 $\pm 0.5$ mm，外形尺寸大于 1.2m 时，其偏差为外形尺寸的 $\pm 0.5\%$ ，邻边的夹角偏差为 0.5° 。

3.8、标识牌外观表面须做到无螺丝钉头，板材在 2.5 m<sup>2</sup>范围内无拼接缝。

## (二) 门诊各护理分诊台护士站吊牌（发光）

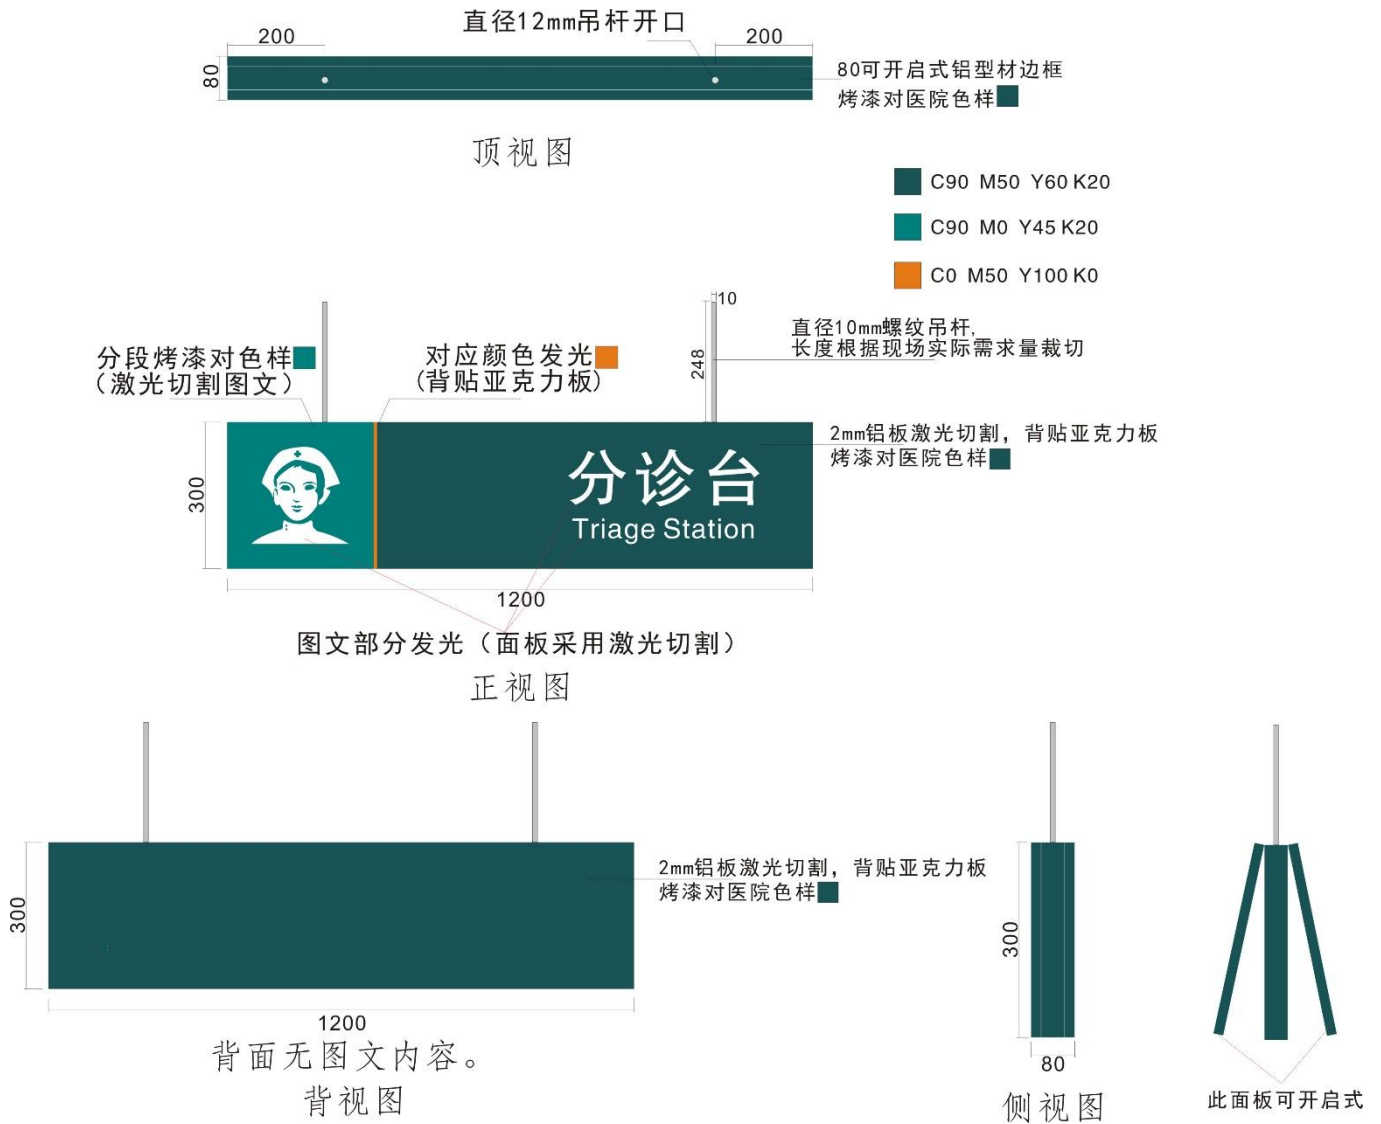

采购项目技术规格、参数及要求:

### 1、铝型材悬挂式灯箱提示吊牌:

1.1、规格: ★长 1200mm\*宽 3000mm\*厚 80mm, 双面可开启。

### 2、材质:

2.1、亚克力部分: ★采用国内知名品牌, 透光度好、抗光衰、硬度高, 实际厚度达到 3mm。



2.2、铝型材部分：▲选用优质国标 6063 铝材、★壁厚 1.2mm，▲表面经过氧化处理、▲材料表面没有机械纹、★双面可开启、★表面经除油、去锈、磷化等九道工序处理，采用国际最新流行色哑光水性环保油漆，经过高温烘烤，防腐蚀性能好。

2.3、光源部分：采用 3030 贴片灯珠、恒流驱动、35\*20 两个发光角度、无光斑均匀度发、防潮、防尘、防护等级达到 IP65.

2.4、钢质部分：▲选用优质冷轧钢板、★立柱 1.5mm，▲平板 1.2mm、表面经除油、去锈、磷化等九道工序处理，采用国际最新流行色哑光水性环保油漆，经过高温烘烤，防腐蚀性能好。

2.5、企业必须获得质量体系认证、职业健康管理体系认证和环境管理体系认证。

### 3、工艺说明：

3.1、除去动力切割和手工磨光所造成的铁屑和渣滓。

3.2、铝材按设计要求无裂纹、缩孔、夹渣或凹陷等缺陷。

3.3、铝材构件应用砂轮机进行切割或修磨，端部需打磨 30° ~35° 坡口，坡口应用锉刀或砂纸将毛刺清理。

3.4、喷漆及检验：铝型材清洗化学残留物，补灰，打磨作进一步处理后，采用环保型优质水性油漆烤漆处理，油漆颜色要符合设计方案要求，烤漆表面涂层厚度大于或等于 35 微米，三涂三烤后作烘干处理。

3.5、喷漆使用材料规格：

环保水性烤漆：表面涂层厚度:不小于 40 微米(三涂三烤)；


铝合金型材表面处理应符合规定。主体钢材外应按 GB/T9799-1997 的规定进行表面热镀锌处理，其镀层厚度应大于 85 $\mu$  m。

3.6、标识牌应无任何裂纹和划痕、焊接位凹凸不平以及明显的颜色不均匀。外表水性环保烤漆须无明显色差。铝型材/板材表面喷涂的损坏面积不超过其面积的 1%。

3.7、标识牌的一般外形尺寸偏差为 $\pm 0.5$ mm，外形尺寸大于 1.2m 时，其偏差为外形尺寸的 $\pm 0.5\%$ ，邻边的夹角偏差为 0.5° 。

3.8、标识牌外观表面须做到无螺丝钉头，板材在 2.5 m<sup>2</sup> 范围内无拼接缝。

### (三) 电梯厅提示标牌（发光）

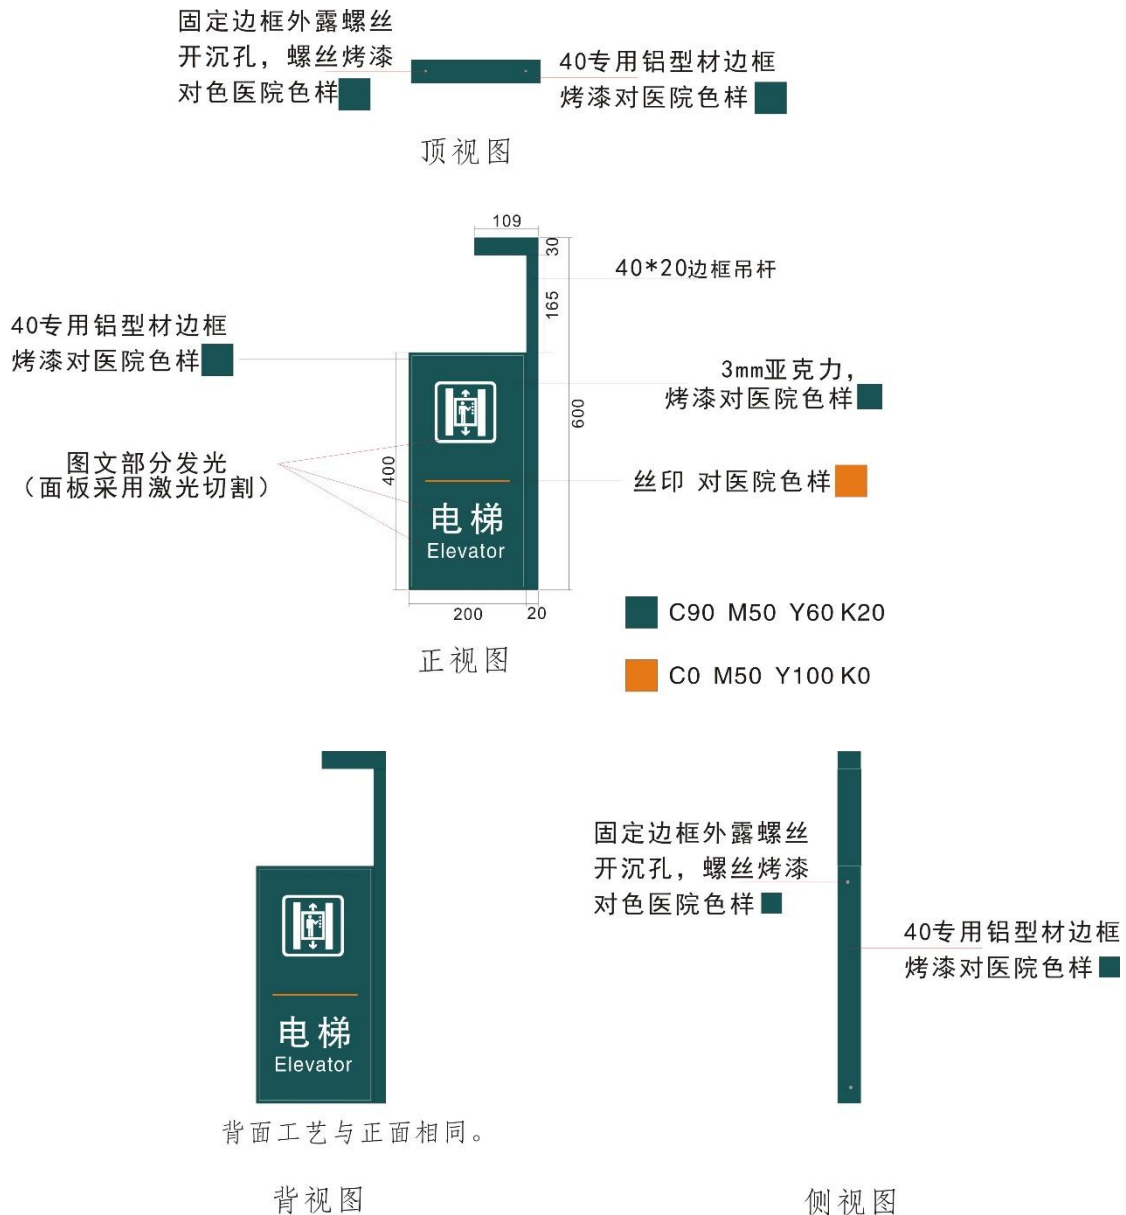

采购项目技术规格、参数及要求:

1、铝型材壁挂式灯箱提示牌:

1.1、规格: ★长 600mm\*宽 200mm\*厚 40mm。

2、材质:

2.1、亚克力部分: ★采用国内知名品牌,透光度好、抗光衰、硬度高,实际厚度达到 3mm。

2.2、铝型材部分: ▲选用优质国标 6063 铝材、★壁厚 1.2mm, ▲表面经过氧化处理、▲材

料表面没有机械纹、★双面可开启、★表面经除油、去锈、磷化等九道工序处理，采用国际最新流行色哑光水性环保油漆，经过高温烘烤，防腐蚀性能好。

2.3、光源部分：采用 3030 贴片灯珠、恒流驱动、35\*20 两个发光角度、无光斑均匀度发、防潮、防尘、防护等级达到 IP65.

2.4、钢质部分：▲选用优质冷轧钢板、★立柱 1.5mm，▲平板 1.2mm、表面经除油、去锈、磷化等九道工序处理，采用国际最新流行色哑光水性环保油漆，经过高温烘烤，防腐蚀性能好。

2.5、企业必须获得质量体系认证、职业健康管理体系认证和环境管理体系认证。

3、工艺说明：

3.1、除去动力切割和手工磨光所造成的铁屑和渣滓。

3.2、铝材按设计要求无裂纹、缩孔、夹渣或凹陷等缺陷。

3.3、铝材构件应用砂轮机进行切割或修磨，端部需打磨 30° ~35° 坡口，坡口应用锉刀或砂纸将毛刺清理。

3.4、喷漆及检验：铝型材清洗化学残留物，补灰，打磨作进一步处理后，采用环保型优质水性油漆烤漆处理，油漆颜色要符合设计方案要求，烤漆表面涂层厚度大于或等于 35 微米，三涂三烤后作烘干处理。

3.5、喷漆使用材料规格：

环保水性烤漆：表面涂层厚度:不小于 40 微米(三涂三烤)；


铝合金型材表面处理应符合规定。主体钢材外应按 GB/T9799-1997 的规定进行表面热镀锌处理，其镀层厚度应大于 85 $\mu$  m。

3.6、标识牌应无任何裂纹和划痕、焊接位凹凸不平以及明显的颜色不均匀。外表水性环保烤漆须无明显色差。铝型材/板材表面喷涂的损坏面积不超过其面积的 1%。

3.7、标识牌的一般外形尺寸偏差为 $\pm 0.5$ mm，外形尺寸大于 1.2m 时，其偏差为外形尺寸的 $\pm 0.5\%$ ，邻边的夹角偏差为 0.5°。

3.8、标识牌外观表面须做到无螺丝钉头，板材在 2.5 m<sup>2</sup> 范围内无拼接缝。

#### (四) 电梯轿厢内楼层索引牌

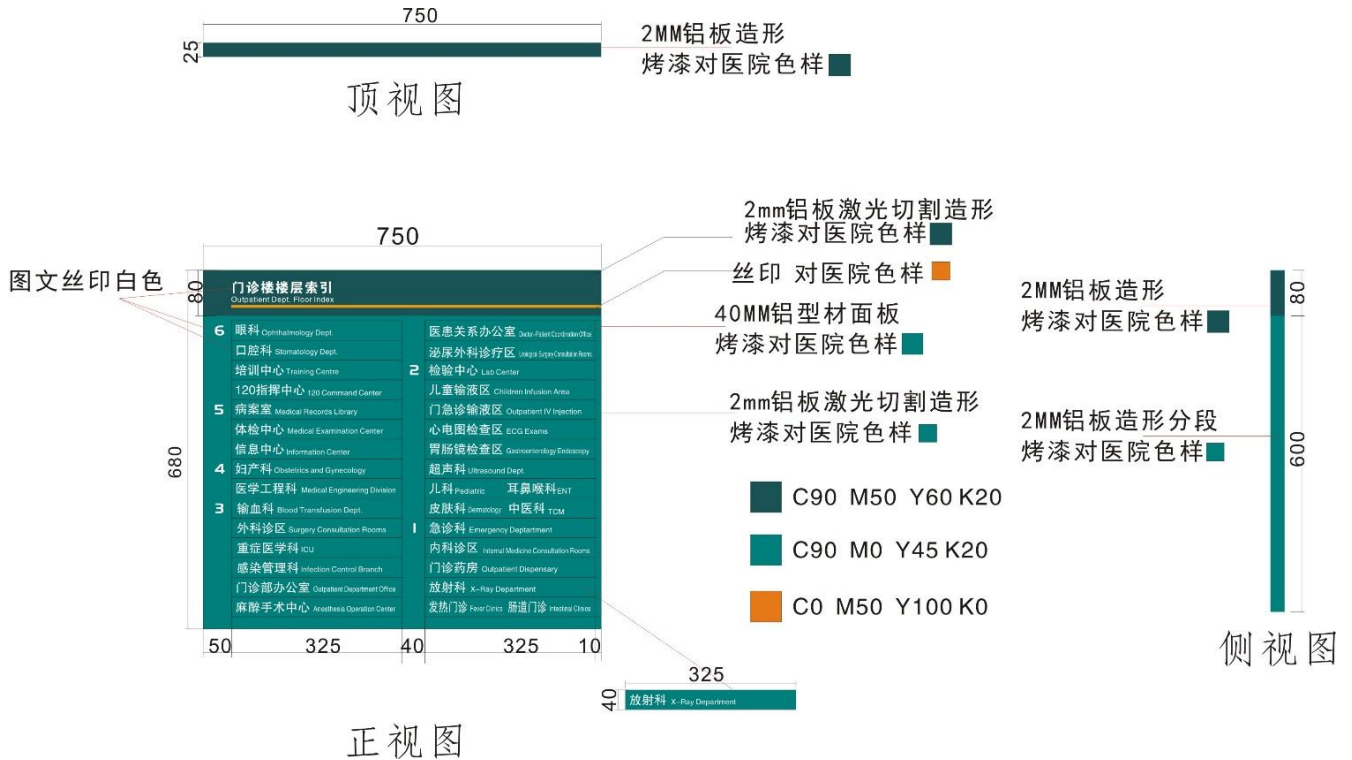

采购项目技术规格、参数及要求:

1、铝型材壁挂式索引牌:

1.1、规格: ★长 750mm\*宽 680mm\*厚 25mm。

2、材质:

2.1、亚克力部分: ★采用国内知名品牌,透光度好、抗光衰、硬度高,实际厚度达到 5mm。

2.2、铝型材部分: ▲选用优质国标 6063 铝材、★壁厚 1.2mm, ▲表面经过氧化处理、▲材料表面没有机械纹、★双面可开启、★表面经除油、去锈、磷化等九道工序处理,采用国际最新流行色哑光水性环保油漆,经过高温烘烤,防腐蚀性能好。

2.3、钢质部分: ▲选用优质冷轧钢板、▲平板 1.2mm、表面经除油、去锈、磷化等九道工序处理,采用国际最新流行色哑光水性环保油漆,经过高温烘烤,防腐蚀性能好。

2.5、企业必须获得质量体系认证、职业健康管理体系认证和环境管理体系认证。

### 3、 工艺说明:

3.1、 除去动力切割和手工磨光所造成的铁屑和渣滓。

3.2、 铝材按设计要求无裂纹、缩孔、夹渣或凹陷等缺陷。

3.3、 铝材构件应用砂轮机进行切割或修磨，端部需打磨  $30^{\circ} \sim 35^{\circ}$  坡口，坡口应用锉刀或砂纸将毛刺清理。

3.4、 喷漆及检验：铝型材清洗化学残留物，补灰，打磨作进一步处理后，采用环保型优质水性油漆烤漆处理，油漆颜色要符合设计方案要求，烤漆表面涂层厚度大于或等于 35 微米，三涂三烤后作烘干处理。

3.5、 喷漆使用材料规格：

环保水性烤漆：表面涂层厚度：不小于 40 微米(三涂三烤)；


铝合金型材表面处理应符合规定。主体钢材外应接 GB/T9799-1997 的规定进行表面热镀锌处理，其镀层厚度应大于  $85\mu\text{m}$ 。

3.6、 标识牌应无任何裂纹和划痕、焊接位凹凸不平以及明显的颜色不均匀。外表水性环保烤漆须无明显色差。铝型材/板材表面喷涂的损坏面积不超过其面积的 1%。

3.7、 标识牌的一般外形尺寸偏差为  $\pm 0.5\text{mm}$ ，外形尺寸大于 1.2m 时，其偏差为外形尺寸的  $\pm 0.5\%$ ，邻边的夹角偏差为  $0.5^{\circ}$ 。

3.8、 标识牌外观表面须做到无螺丝钉头，板材在  $2.5\text{m}^2$  范围内无拼接缝。

## (五) 科室名称提示吊牌（发光）

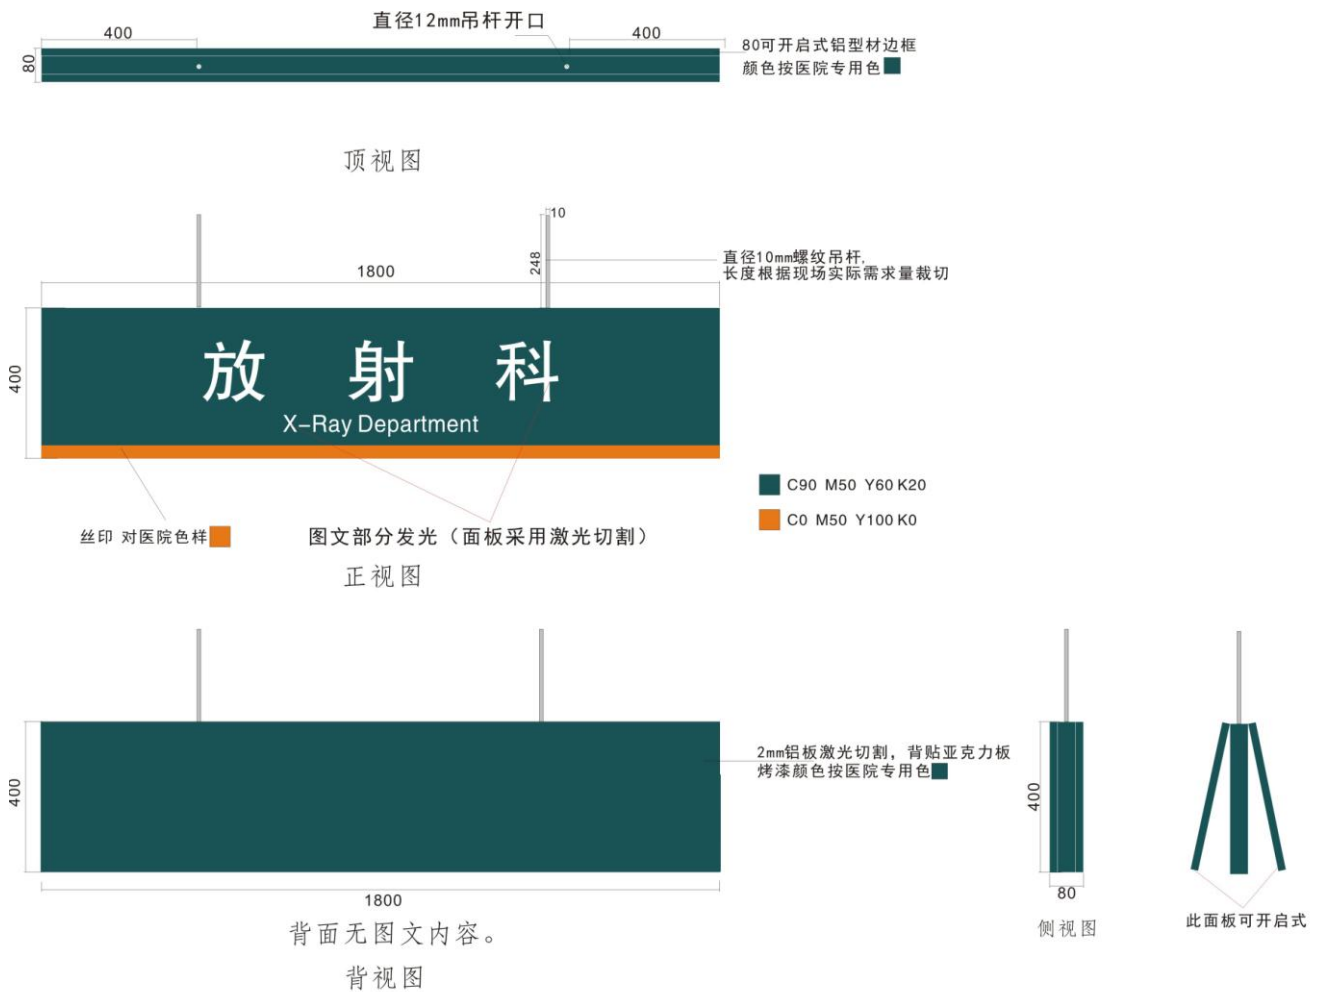

采购项目技术规格、参数及要求：

1、铝型材悬挂式灯箱科室名称吊牌：

1.1、规格：★长 1800mm\*宽 400mm\*厚 80mm，双面可开启。

2、材质：

2.1、亚克力部分：★采用国内知名品牌，透光度好、抗光衰、硬度高，实际厚度达到 3mm。

2.2、铝型材部分：▲选用优质国标 6063 铝材、★壁厚 1.2mm，▲表面经过氧化处理、▲材料表面没有机械纹、★双面可开启、★表面经除油、去锈、磷化等九道工序处理，采用国际最新流行色哑光水性环保油漆，经过高温烘烤，防腐蚀性能好。

2.3、光源部分：采用 3030 贴片灯珠、恒流驱动、35\*20 两个发光角度、无光斑均匀度发、防潮、防尘、防护等级达到 IP65。

2.4、钢质部分：▲选用优质冷轧钢板、★立柱 1.5mm，▲平板 1.2mm、表面经除油、去锈、磷化等九道工序处理，采用国际最新流行色哑光水性环保油漆，经过高温烘烤，防腐蚀性能好。

2.5、企业必须获得质量体系认证、职业健康管理体系认证和环境管理体系认证。

3、工艺说明：

3.1、除去动力切割和手工磨光所造成的铁屑和渣滓。

3.2、铝材按设计要求无裂纹、缩孔、夹渣或凹陷等缺陷。

3.3、铝材构件应用砂轮机进行切割或修磨，端部需打磨 30° ~35° 坡口，坡口应用锉刀或砂纸将毛刺清理。

3.4、喷漆及检验：铝型材清洗化学残留物，补灰，打磨作进一步处理后，采用环保型优质水性油漆烤漆处理，油漆颜色要符合设计方案要求，烤漆表面涂层厚度大于或等于 35 微米，三涂三烤后作烘干处理。

3.5、喷漆使用材料规格：

环保水性烤漆：表面涂层厚度：不小于 40 微米(三涂三烤)；

铝合金型材表面处理应符合规定。主体钢材外应按 GB/T9799-1997 的规定进行表面热镀锌处理，其镀层厚度应大于 85 $\mu$  m。

3.6、标识牌应无任何裂纹和划痕、焊接位凹凸不平以及明显的颜色不均匀。外表水性环保烤漆须无明显色差。铝型材/板材表面喷涂的损坏面积不超过其面积的 1%。

3.7、标识牌的一般外形尺寸偏差为 $\pm 0.5$ mm，外形尺寸大于 1.2m 时，其偏差为外形尺寸的 $\pm 0.5\%$ ，邻边的夹角偏差为 0.5° 。

3.8、标识牌外观表面须做到无螺丝钉头，板材在 2.5 m<sup>2</sup> 范围内无拼接缝。

**二、采购预算：219.9703 元，投标报价超出采购预算的视为无效投标。**

**三、交货时间和地方、付款方式**

(一) 工期：合同签订后 60 天内交付使用、安装调试并通过验收。

(二) 交货地点：采购人指定地点

(三) 付款方式：(1) 材料设备进场，经初验合格付实际到场材料设备价款（仅付一次）的 60%，

(2) 完工并经初验合格，付至合同款（若有变更，以最终总合同款计算）的 50%；

(3) 竣工验收合格后（通过各相关部门或单位验收），付至合同款（若有变更，以最终总合同款计算）的 65%；

(4) 竣工验收合格并经政府审计结束后，付至工程审计价款的 90%；

(5) 政府审计结束一年后，付至工程审计价款的 95%；

(6) 扣 5% 的质量保证金，质量保证金的返还：工程竣工验收合格，政府审计结束且质保期满无质量问题，无息退还质量保证金。

2、结算方式：本项目采用“固定单价”合同，合同实施过程中中标综合单价不作调整。

本项目为交钥匙工程，除采购人签证外，其他因素均包括在风险范围之内（不论材料价格的涨跌、政策性文件是否调整，结算时一律不调整中标单价）。

若因建设需求改变或项目变更等引起项目的增减和费用变化，按中标单价相应增减结算价款；

#### **四、质量技术服务及验收要求**

##### **（一）设备安装及调试**

1、成交投标人在设备安装前必须根据现场装修情况提供装修效果图与业主共同确认，并派员进行实地勘察，确保有关线路设计合理、运行可靠、维护方便。

2、成交投标人负责运输费用，并在设备运抵现场一周前，向用户方提供安装使用书面要求，成交投标人负责派技术人员到现场进行安装、调试，直至验收合格。

3、成交投标人负责组织专业技术人员进行设备安装调试，用户提供必须的基本条件和专人配合，保证各项安装工作顺处进行

4、成交投标人应派专业技术人员应对用户有方的技术人员进行使用操作、设备维修、保养等技术的现场免费培训，直至用户方的技术人员能独立工作；

5、成交供在商交货时应同时提供出厂检验报告、显示器件原产地证明文件、安装条件详细技术说明书、使用、维修说明书及相应操作手册各 1 套；

6、成交投标人在用户现场安装至最终验收所发生的一切费用均包含在报价中。

##### **（二）验收标准和验收方式**

1、检测：所有设备到场后 3 个工作日内验收设备，安装调试完毕系统正常运转 20 个工作日后进行总体验收；

2、验收：由政府采购代理机构协助采购人按照合同及招标文件、响应文件和国家的相关法律法规要求验收，采购人和成交投标人双方认可后签字。

#### **五、售后服务要求**

（一）设备验收合格后的质量保证期不少于壹年保修（质量保证期从安装完毕并验收合格日算起），售后服务质保期内，成交投标人负责保证系统全部设备、器件及软件等的正常运转。对



任何因安装工艺、材料和产品部件、质量造成的设备或部件的损坏，进行无偿的更换和维修。当发生故障后，成交投标人在接维修电话后 8 小时内排除故障。

(二) 人员培训：免费为采购方培训 2 名操作员，培训的主要内容包括：

(三) 乙方应在本市有厂商授权售后服务分支机构。

## 第四章 合同条款（参考）

甲方：\_\_\_\_\_

乙方：\_\_\_\_\_

甲乙双方根据\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日\_\_\_\_\_（项目编号：\_\_\_\_\_）  
公开招标结果及招标文件的要求，经协商一致，同意以下专用条款作为本项目合同条  
款的补充。当合同条款与专用条款不一致时，以专用条款为准。

### 一、合同标的及金额等

序号	建设项目（设备）	技术指标	单价	数量	合计	备注
1						
2						
3						
...						
合同总额		(小写)				
		(大写)				

### 二、项目建设进度及地点：

（一）项目建设进度：

（二）地点：招标人指定地点：

### 三、付款方式

#### 四、违约赔偿

(一) 除下一条规定的不可抗力外, 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务, 甲方可从合同款中扣除违约赔偿费, 每延迟一个工作日迟交货物(含软件及相关服务)或未提供服务或提供产品及服务不满足项目需求, 按合同金额的 1% 计扣违约赔偿费。但违约赔偿费的最高限额为合同金额的 10%。如果乙方延迟交货时间超过一个月, 甲方有权终止合同, 并按合同约定及法律规定追究乙方的违约责任。

(二) 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故, 致使合同履行受阻时, 履行合同的期限应予以延长, 延长的期限应相当于事故所影响的时间。

#### 五、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷, 作如下处理:

- (一) 申请仲裁。仲裁机构为海南仲裁委员会。
- (二) 提起诉讼。诉讼地点为招标人所在地。

#### 六、合同生效

本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

#### 七、合同鉴证

招标代理机构应当在本合同上签章, 以证明本合同条款与采购文件、投标文件的相关要求相符并且未对采购货物和参考规格型号和技术参数进行实质性修改。

#### 八、组成本合同的文件包括:

- (一) 合同通用条款和专用条款;
- (二) 招标文件、乙方的投标文件和评标时的澄清函(如有);
- (三) 中标通知书;
- (四) 甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充, 如有不明确, 由甲方负责解释。

#### 九、合同备案

本合同一式五份, 中文书写。甲方、乙方各执二份, 另外一份由招标代理机构报政府采购主管部门备案。

甲方: \_\_\_\_\_ (盖章)      乙方: \_\_\_\_\_ (盖章)

地址： \_\_\_\_\_

地址： \_\_\_\_\_

法定（或授权）代表人： \_\_\_\_\_

法定（或授权）代表人： \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

招标代理机构声明：本合同标的经海南金政采项目管理有限公司依法定程序采购，合同主要条款内容与招投标文件的内容一致。

招标代理机构： \_\_\_\_\_（盖章）

经办人： \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

## 第五章 评审办法和程序

### 一. 总则

(一) 根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部第 87 号令)等法律规章,结合采购项目特点制定本评标办法。

(二) 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则,并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

(三) 评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标,并独立履行下列职责:

- 1、审查投标文件是否符合招标文件要求,并作出评价;
- 2、要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清;
- 3、推荐中标候选供应商名单,提交评标报告;
- 4、向招标采购单位或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

### 二、评审办法和步骤

(一) 评标办法采用综合评分法,满分为 100 分。

(二) 评标步骤:先进行资格审查,然后有评标委员会进行符合性审查以及技术、商务的详细评审。只有通过资格审查、符合性审查的投标人才能进入详细评审。

### 三、资格审查

(一) 根据财政部第 87 号令第四十四条的规定,采购人、招标代理机构对投标人的资格进行审查。

(二) 采购人、招标代理机构根据“资格审查表”(附表 1)对投标人的资格性进行评审,只有对“资格审查表”(附表 1)所列各项作出实质性响应的投标文件才能通过资格审查表。通过资格审查的投标人不足三家,不得评标,则本次招标失败。

### 四、符合性审查

(一) 评审小组根据国家相关法律法规和招标文件的规定,对投标人的投标文件进行符合性审查。

(二) 评标委员会根据“符合性审查表”对投标文件的符合性进行评审,只有对“符合性审查表”(附表 2)所列各项作出实质性响应的投标文件才能通过符合性审查表。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标内容,评标委员会将以记名方

式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。有以下情况的将不能通过符合性审查表：

- 1、投标人未提交法人授权委托书的；
- 2、投标人未按招标文件要求的金额提交投标保证金的；
- 3、投标有效期不足的；
- 4、交货期或工期不满要求的；
- 5、投标文件未按招标文件规定要求填写投标内容及签名盖章的；
- 6、投标价不是固定价或者投标价不是唯一的；
- 7、不符合招标文件规定的其它条件。

(三) 判断投标文件的响应与否只根据招标文件本身，而不寻求外部证据。

(四) 评标委员会在符合性审查中，对算术错误的修正原则如下：

- 1、开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准；
- 2、投标文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
- 3、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
- 4、单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价。
- 5、若投标人不同意以上修正，投标文件将视为无效。

6、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场接到通知后 20 分钟内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

- 7、通过符合性审查的投标人不足三家，则本次招标失败。

## 五、详细评审

(一) 评标委员会根据评审办法对通过初步评审的投标文件进行详细评审，并进行技术和商务的评审打分。

(二) 技术、商务评分：具体评审的内容详见（附表 3）；

## 六、综合评分统计及排名：

标段	评估因素	技术商务	价格
本项目	权重	70%	30%

1、技术商务分统计：按照评标程序、评分标准以及分值分配的规定，评标委员会成员分别就各个投标人的技术、商务状况，其对招标文件要求的响应情况进行评议

和比较，评出各投标人的技术商务总分，全部评委的评分的算术平均值即为该投标人的技术商务最终得分。

2、综合得分：技术商务最终得分与投标报价得分相加得出综合得分。

## **七、推荐中标候选人**

评标委员会将严格按照招标文件的要求和条件进行评标, 根据投标人综合得分由高到底进行排序, 综合得分最高的投标人为第一中标候选人, 综合得分次高的投标人为第二中标候选人, 以此类推, 评标委员会推荐出一至三名中标候选人, 并标明排列顺序。综合得分相同的, 按投标报价由低到高顺序排列。综合得分和投标报价均相同的, 按技术指标由优至劣顺序排列。

# 附表 1

## 资格审查表

项目名称：医院标识项目采购

项目编号：GGP20171116

序号	审查项目	评议内容(无效投标认定条件)	投标人 1	投标人 2	投标人 3
1	在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力的法人	需提供有效的营业执照副本复印件、组织机构代码证副本复印件、税务登记证副本复印件或按照国家“三证合一、一照一码”登记制度申请核发的新版合法的营业执照副本复印件			
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	需提供 2017 年任意 1 个月的纳税证明或者会计师事务所出具的 2016 年度财务审计报告			
3	具有依法缴纳社会保障资金的良好记录	需提供 2017 年任意 1 个月社保缴存费记录复印件加盖公章			
4	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录	提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明函			
5	招标人谢绝联合体或挂靠单位资质参与投标	招标人谢绝联合体或挂靠单位资质参与投标			
6	投标申请人须具备上述相关产品的经营资格	营业执照经营范围中包含标识、标牌、设计制作安装项目			
7	投标申请人须具有建设行政主管部门核发的建筑装饰装修工程资质且取得安全生产许可证的独立法人企业	提供建设行政主管部门核发的建筑装饰装修工程资质且取得安全生产许可证的独立法人企业			
8	企业技术负责人要求	必须是投标人本单位正式职			



		工，项目负责人必须具有中级工程师及以上职称或二级建造师及以上证书（建筑工程或装饰装修工程专业）。			
<b>结 论</b>					

**注：**1、表中只需填写“√”通过”或“×”不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是“√”通过的，填写“合格”；只要其中有一项是“×”不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

**采购人代表：**

**日期：**

**招标代理机构代表：**

**日期**

## 附表 2

### 符合性审查表

项目名称：医院标识项目采购

项目编号：GGP20171116

序号	审查项目	评议内容（无效投标认定条件）	投标人 1	投标人 2	投标人 3
1	投标文件的有效性、完整性	是否符合招标文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏			
2	报价项目完整性	是否对本项目内所有的内容进行投标，漏报其投标将被拒绝			
3	投标保证金	是否提交投标保证金证明的			
4	投标报价	投标报价是否唯一			
5	投标有效期	投标有效期是否满足 60 天			
6	交货期或工期	是否满足招标文件要求			
7	投标文件递交情况	正本和副本的数量是否符合招标文件要求			
8	其它	无其它无效投标认定条件			
<b>结 论</b>					

**注：**

- 1、表中只需填写“√”通过”或“×”不通过”。
- 2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是“√”通过的，填写“合格”；只要其中有一项是“×”不通过的，填写“不合格”。
- 3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

**评委：**

**日期：**

### 附表 3 综合评分表

序号	评审内容	满分	评分标准及分值
1	采购需求响应情况	5	根据招标文件的要求、招标文件的技术内容是否符合招标人的最低需求及招标文件要求提供的相关资料等；（整体）等于或高于最低需求，得 4—5 分；低于最低主要需求，有一项扣 1 分；低于最低非主要需求，有一项扣 0.5 分；超过 3 项低于最低主要需求的（由评标小组评定主要或非主要需求），得 2-3 分，超过 6 项低于最低需求的，得 1—2 分。
2	现场布点规划	5	根据投标人提供现场布点规划的科学合理性、可实施性进行评议。优：4- 5 分；良：2-3 分；一般：0-1 分。
3	现场深化设计效果图	7	根据投标人自行现场勘查，提供按现场实际环境设计的效果图进行评议。 优：6- 7 分；良：3-5 分；一般：0-2 分。
4	项目实施计划	3	根据投标人如何有效地组织专业人员和技术力量，按时保质的完成整个项目的实施，并为此所采取的质量保障措施，评委根据投标人提供的项目实施计划书的可行、合理、实用等方面的优劣情况进行评议（0-3 分）
5	投标文件质量	2	投标文件是否规范完整，便于检索、查阅，0-2 分
6	业绩	15	投标人提供自 2012 年至今完成国内医院单项合同金额 800 万(含)及以上 6 分、500 万(含)及以上 4 分、300 万(含)及以上 3 分、200 万(含)及以上 2 分、100 万(含)及以上 1 分。（提供相应的合同原件及经政府招标部门备案的成交通知书，否则不得分）

7	企业实力	10	<p>1. 提供“ISO9001:2015 质量认证体系、ISO14001:2004 环境管理体系、OHSAS18001 职业健康与安全管理”证书的得 3 分（以上证书缺一不得分）。</p> <p>2. 提供信用评估机构“AAA”信用等级企业的得 3 分。</p> <p>3. 提供自 2012 年以来连续获得“守合同重信用企业”每连续 1 年得 1 分, 最多得 4 分。</p> <p>（以上证书须提供原件及复印件加盖公章, 无原件不得分。）</p>
8	样品评分	15	<p>1、“医院大厅/走廊科室指引吊牌”样品：（1）根据投标人提供投标样品的整体感观效果、制造工艺（是否是铝型材为主材、表面平滑无毛刺、亮光效果、漏光情况、方便维护、烤漆均匀等）、颜色符合招标人要求的满足程度进行评议。（0-3 分）</p> <p>2、“门诊各护理分诊台护士站吊牌”样品：（1）根据投标人提供投标样品的整体感观效果、制造工艺（是否是铝型材为主材、表面平滑无毛刺、亮光效果、漏光情况、方便维护、烤漆均匀等）、颜色符合招标人要求的满足程度进行评议。（0-3 分）</p> <p>3、“电梯厅提示标牌”样品（1）根据投标人提供投标样品的整体感观效果、制造工艺（是否是铝型材为主材、表面平滑无毛刺、亮光效果、漏光情况、方便维护、烤漆均匀等）、颜色符合招标人要求的满足程度进行评议。（0-3 分）</p> <p>4、“电梯轿厢内楼层索引牌”样品：（1）根据投标人提供投标样品的整体感观效果、制造工艺（是否是铝型材为主材、表面平滑无毛刺烤漆均匀等）、颜色符合招标人要求的满足程度进行评议。（0-3 分）</p> <p>5、“科室名称提示吊牌”样品：（1）根据投标人提供投标样品的整体感观效果、制造工艺（是否是铝型材为主材、表面平滑无毛刺、亮光效果、漏光情况、方便维护、烤漆均匀等）、颜色符合招标人要求的满足程度进行评议。（0-3 分）</p>
9	售后服务	4	<p>售后服务承诺、服务措施、培训</p> <p>优： 4 分；良： 2-3 分；一般： 0-1 分。</p>

10	安装及调试方案或施工组织方案	4	提供完整合理的施工组织方案(含安装部署实施方案、人员组织方案、调试及试运行方案、货物进场计划、施工进度计划,) 优秀得4分,良好得2分,一般得1分,不提供不得分。
11	投标报价	30	价格得分=(评标基准价/投标报价)×价格权值×100(评标基准价指满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价)。
合计		100分	

## 第六章 投标文件内容和格式

# 医院标识项目采购

响应文件

(封面)

(正本/副本)

项目名称:

项目编号:

供应商名称 (盖章) :

法定代表人或授权代表 (签名或盖章) :

日期 : 2017 年 月 日

请投标人按照以下文件要求的格式、内容制作投标文件，并按以下顺序编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价：

1. 投标函（表 1）
2. 开标一览表（表 2）
3. 报价明细表（表 3）
4. 法定代表人证明书（表 4）
5. 授权委托书（表 5）
6. 投标保证金证明单据
7. 投标人简介
8. 投标人资格要求证明文件：详见第一章 投标人资格要求
9. 投标人类似项目业绩（表 6）
10. 求书响应偏离表（表 7）
11. 项目施验收及培训方案
12. 项目售后服务方案
13. 认为需要提供的其他材料

**注：投标文件中的复印件均必须加盖公章。**

## 表 1、投标函

致：海南金政采项目管理有限公司

根据贵司医院标识项目采购（项目编号为 GGP20171116）的投标邀请函，正式授权下述签字人\_\_\_\_\_（姓名和职务）代表投标人\_\_\_\_\_（投标单位名称），提交投标书正本一式壹份，副本肆份，电子文档（U 盘/光盘）1 份，用于开标唱标的“开标一览表”1 份。

根据此函，我们宣布同意如下：

1. 我方接受招标文件的所有的条款和规定。
2. 我方同意按照招标文件第二章“投标人须知”的规定，本投标文件的有效期为从投标截止日期起计算的\_\_\_\_\_天，在此期间，本投标文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。
3. 如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。
4. 我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。
5. 我们同意提供贵单位要求的有关本次投标的所有资料或证据。
6. 如果我方中标，我们将根据招标文件的规定严格履行自己的责任和义务。
7. 如果我方中标，我方将支付本次招标的服务费。

投标人名称：\_\_\_\_\_（盖章）

地 址：\_\_\_\_\_ 邮箱：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_ 传真：\_\_\_\_\_

开户名：\_\_\_\_\_

开户行：\_\_\_\_\_

账 户：\_\_\_\_\_

授权代表签字：\_\_\_\_\_ 职务\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_



表2、开标一览表

项目名称：医院标识项目采购

招标编号：GGP20171116

金额单位：元

医院标识项目采购	
本项目投标总报价 (大小写一致)	(小写)：
	(大写)：
交付期	
建设地点	招标人指定

投标人名称：\_\_\_\_\_（盖章）

授权代表（签字）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

注：1、本项目投标总报价包括全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、安装集成调试、会场建设、培训、售后服务等其他有关的所有费用；

2、报价一览表格式不得自行改动。

表3、报价明细表

序号	设备名称	品牌型号、规格	单位	合计数量	单价	总价	交货期
1							
2							
3							
...							

注：

(1) 此表为表样，行数可自行添加，但表式不变；

(2) 本项目投标总报价包括全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、安装集成调试、会场建设、培训、售后服务等其他有关的所有费用。相关安装调试费用、质保及人员培训、后续服务及其他所有费用由投标人自行计算填列。

(3) 总价=单价\*合计数量，合计数量由投标人自行计算并填列；

(4) 本表中“报价总计”数应当等于“开标一览表”中“投标总报价”数。

投标人名称：\_\_\_\_\_（盖章）

授权代表（签字）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

表 4、法定代表人证明书

投标人名称：\_\_\_\_\_

单位性质：\_\_\_\_\_

成立时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

经营期限：\_\_\_\_\_

姓名：\_\_\_\_\_性别：\_\_\_\_\_年龄：\_\_\_\_\_职务：\_\_\_\_\_系

（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

法定代表人：\_\_\_\_\_（签章）

投标人：\_\_\_\_\_（盖章）

日期：\_\_\_\_\_

表 5、授权委托书

致：海南金政采项目管理有限公司：

本授权书声明：

委托人：\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_法定代表人：\_\_\_\_\_

受托人：姓名：\_\_\_\_\_ 性别：\_\_\_\_ 出生日期：\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

所在单位：\_\_\_\_\_职务：\_\_\_\_\_

身 份 证：\_\_\_\_\_联系方式：\_\_\_\_\_

兹委托受托人\_\_\_\_\_代表我方参加海南金政采项目管理有限公司组织的医院标识项目采购（项目编号为：GGP20171116）的政府采购活动，并授权其全权办理以下事宜：

- 1、参加投标活动；
- 2、出席开标评标会议；
- 3、签订与中标事宜有关的合同；
- 4、负责合同的履行、服务以及在合同履行过程中有关事宜的洽谈和处理。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我方均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

附：受托人身份证复印件

法定代表人：\_\_\_\_\_（签名）

受托人：\_\_\_\_\_（签名）

委托单位：\_\_\_\_\_（公章）

日 期：\_\_\_\_\_

表 6、投标人类似项目业绩一览表

年份	用户名称	项目名称	完成时间	合同金额	完成项目质量	备注

注：投标人以上业绩需提供有关合同等复印件。

投标人名称：\_\_\_\_\_（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_

表 7、用户需求书响应偏离表

项目名称：医院标识项目采购

项目编号：GGP20171116

说明：投标人必须仔细阅读招标文件中所有“用户需求书”中的技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范和功能偏离的条目列入下表，未列入下表的视作投标人不响应。投标人必须根据所投产品的实际情况如实填写，评委会如发现有虚假描述的，该投标文件作废标处理。

序号	原技术规范主要条款描述	投标人技术规范描述	偏离情况说明 (+/-/=)
1			
2			
3			
4			

投标人名称（公章）：\_\_\_\_\_

授权代表（签字）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、投标人根据系统方案添加的设备、材料等也请列出。

3、请在“用户需求书”中列出所投设备的详细参考规格型号和技术参数情况。

4、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离，必须逐次对应响应